

通用串口（三路隔离）/PROFINET 网关 产品手册

V6.1



上海泗博自动化技术有限公司
SiboTech Automation Co., Ltd.

技术支持热线: 021-3126 5138

总机: 021-6482 6558

E-mail: support@sibotech.net

目 录

一、引言	3
1.1 关于说明书	3
1.2 版权信息	3
1.3 相关产品	3
1.4 术语	3
1.5 更改记录	3
二、产品概述	5
2.1 产品功能	5
2.2 产品特点	5
2.3 技术指标	5
三、产品外观	8
3.1 产品外观	8
3.2 指示灯	9
3.3 通信端口	9
3.3.1 电源接口	9
3.3.2 串口 I/II/III	10
3.3.3 上下拉电阻开关	10
3.3.4 标准 RS485 特性	10
3.3.5 以太网口	11
3.3.6 按钮	11
四、使用方法	13
4.1 配置模块	13
4.2 软件配置	13
4.3 运行	14
4.3.1 数据交换	14
4.3.1.1 PROFINET 从站	14
4.3.1.2 Modbus 主站	14
4.3.1.3 Modbus 从站	15
4.3.1.4 自定义协议	15
4.3.1.5 通用模式-问答式	15
4.3.1.6 通用模式-接收式	15
4.3.1.7 TS-180 命令输出方式	15
4.3.1.8 字节交换方式	17
4.3.1.9 字节交换在各个协议中执行的方式	18
4.3.1.10 IO 状态字	18
4.3.1.11 IO 主站协议的响应超时处理	19
4.3.2 自定义协议	19
4.3.2.1 定义	19
4.3.2.2 通信报文格式	20
4.3.2.3 校验方式	20
4.3.2.4 错误代码含义	20
4.3.2.5 报文示例	21
4.3.3 通用模式	22
4.3.3.1 定义	22
4.3.3.2 通用模式-问答式	22
4.3.3.3 通用模式-接收式	26
4.4 更改设备 IP 及名称	27

4.4.1 搜索局域网上的设备	27
4.4.2 更改设备的 IP 信息及名称	28
4.5 局域网设备 IP 地址冲突解决方法	30
4.6 FAQ	32
五、配置前注意事项	34
5.1 用户界面	35
5.2 设备视图操作	38
5.2.1 设备视图界面	38
5.2.2 设备视图操作方式	38
5.2.3 设备视图操作种类	39
5.3 配置视图操作	40
5.3.1 子网配置视图界面	40
5.3.1.1 以太网	40
5.3.1.2 Modbus 主站	41
5.3.1.3 Modbus 从站	43
5.3.1.4 自定义协议	44
5.3.1.5 通用模式	45
5.3.2 节点配置视图界面	47
5.3.3 命令配置视图界面	48
5.3.4 注释视图	50
5.4 冲突检测	51
5.4.1 命令列表操作	52
5.4.2 内存映射区操作	52
5.5 硬件通讯	53
5.5.1 以太网配置	53
5.5.2 上载配置	54
5.5.3 下载配置	54
5.6 加载和保存配置	55
5.6.1 保存配置工程	55
5.6.2 加载配置工程	55
5.7 EXCEL 文档输出	56
5.8 更新固件	57
5.9 软件在线更新	58
六、安装	61
6.1 机械尺寸	61
6.2 安装方法	61
七、运行维护及注意事项	63
八、修订记录	64
附录 1:如何在博途中建立 SR 网络	65
附录 2: Modbus 协议	75

一、引言

1.1 关于说明书

本说明书描述了网关 TS-180 的各项参数，具体使用方法和注意事项，方便工程人员的操作运用。在使用网关之前，请仔细阅读本说明书。

1.2 版权信息

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。

SiboTech® 是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。

1.3 相关产品

本公司其它相关产品包括：

TCO-151: CAN&CANopen/PROFINET 网关

PM-160: Modbus/PROFIBUS DP 网关

获得以上两款产品的说明，请访问公司网站 www.sibotech.net，或者拨打技术支持热线：021-3126 5138。

1.4 术语

Modbus: MODICON 公司设计的一种通信协议

RS232/RS485: 串口的硬件规范

TS-180: PROFINET 转串口、Modbus 协议网关

1.5 更改记录

[1] 2014-4-30 创建该文档。

[2] 2015-5-7 增加对 TS-180 设备名称的只可以是大大写字母的限定。

[3] 2015-6-15 增加 TS-180 V1.3 所具有的新特性及产品图片更改。

[4] 2020-9-23 增加 TS-180 V1.5 所具有的新特性及产品图片更改。

[5] 2020-12-20 增加 TS-180 V2.0 所具有的新特性及产品图片更改。

- [6] 2021-11-20 增加 TS-180 V3.2 所具有的新特性及产品图片更改。
- [7] 2022-11-30 增加 TS-180 V4.0 所具有的新特性。
- [8] 2023-3-10 增加 TS-180 V4.2 所具有的新特性。
- [9] 2023-10-23 增加 TS-180 V5.0 所具有的新特性（PROFINET 端最大字节数为 1440）。
- [10] 2024-2-22 增加 TS-180 V5.2 所具有的新特性。
- [11] 2024-3-29 增加 TS-180 V5.3 所具有的新特性。
- [12] 2024-11-13 增加 TS-180 V6.0 所具有的新特性。
- [13] 2025-4-16 增加 TS-180 V6.1 所具有的新特性。

二、产品概述

2.1 产品功能

实现 PROFINET 网络与串口网络之间的数据通信。三串口可分别连接具有 RS232 或 RS485 接口的设备到 PROFINET 网络，三串口相同，全为 RS232 或 RS485。即将串口设备转换为 PROFINET（S2）设备。

2.2 产品特点

- 1、可靠性与认证：支持 PROFINET RT 和 IRT 协议，通过 PROFINET 一致性认证，确保设备的可靠性和稳定性；
- 2、环网冗余：支持 PROFINET MRP 介质冗余和 SR 系统冗余，提高网关网络可靠性和稳定性；
- 3、大容量数据处理：PROFINET 端具备强大的数据处理能力，最大支持 1440 字节的输入和输出，满足大数据传输需求；
- 4、安全的串口配置：RS-485 接口端电阻通过拨动开关可设；
- 5、专业配置调试软件：配备 TS-123 配置软件，支持双向数据监视、命令状态字和控制字功能，提供高效控制方式；
- 6、便捷的设备调试维护：具备一键还原功能，简化设备的维护和调试过程；
- 7、隔离电源：使用隔离型电源，抗干扰能力增强。

2.3 技术指标

- [1] TS-180 在 PROFINET 一端为从站（S2），在串口端可为 Modbus 主站或从站，通用模式（视具体的协议而定）。
- [2] 支持标准的 PROFINET RT 和 IRT 协议。
- [3] 支持 MRP（Media Redundancy Protocol）介质冗余协议和 SR（System Redundancy）系统冗余。
- [4] PROFINET 支持最多 32 个槽位，支持最大的输入字节数为 1440，最大的输出字节数为 1440（用户可使用的长度受限于具体的 PLC 和通信模块的 PDU 大小），输入输出字节数的长度可通过 TIA Portal 或 STEP 7 等主站组态软件设定。
- [5] 支持的模块类型如下：

- **Input 001 byte**
- **Input 002 bytes**
- **Input 004 bytes**
- **Input 008 bytes**
- **Input 016 bytes**
- **Input 032 bytes**
- **Input 064 bytes**
- **Input 128 bytes**
- **Input 256 bytes**
- **Input 512 bytes**
- **Output 001 byte**
- **Output 002 bytes**
- **Output 004 bytes**
- **Output 008 bytes**
- **Output 016 bytes**
- **Output 032 bytes**
- **Output 064 bytes**
- **Output 128 bytes**
- **Output 256 bytes**
- **Output 512 bytes**
- **Input / Output 001 byte**
- **Input / Output 002 bytes**
- **Input / Output 004 bytes**
- **Input / Output 008bytes**
- **Input / Output 016 bytes**
- **Input / Output 032 bytes**
- **Input / Output 064 bytes**
- **Input / Output 128 bytes**
- **Input / Output 256 bytes**
- **Input / Output 512 bytes**

[6] 有 3 个串口，全为 RS232 或者 RS485 电气接口。

[7] 串口端支持的协议类型：Modbus 主站、Modbus 从站、通用模式（接收式、问答式）及自定义协议。

[8] 串口参数：

- 工作方式：半双工；
- 波特率：300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 可选；
- 数据位：7 位、8 位；
- 校验位：无、奇、偶、标志、空格可选；
- 停止位：1、2 位可选。

[9] Modbus 主站：

- 功能码：01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能；
- 格式：RTU 格式和 ASCII 格式；
- 功能：写命令连续输出、禁止输出、逢变输出和输出一次的可选择功能；
- 每个主站最多可配置 100 条 Modbus 命令；
- 支持自动降级功能；
- 支持 IO 状态字；
- 支持输入数据超时清零/保持设置；
- 支持控制字功能，有关闭、全部命令和仅写命令可选择。

[10] Modbus 从站：

- 功能码：01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能；
- 格式：RTU 格式和 ASCII 格式；
- 字节交换：不交换、二字节交换、四字节寄存器交换、四字节大小端交换。

[11] 隔离电源供电：24VDC(9V ~ 30V) ， 250mA(24V DC)。

[12] 工作温度：-40℃ ~ 70℃；**工作相对湿度：**5% ~ 95%（无凝露）。

[13] 内置静电防护：15 KV ESD；**通信端口隔离：**3KV。

[14] 机械尺寸：34mm（宽）×116mm（高）×105mm（深）。

[15] 防护等级：IP20。

[16] 安装方式：35mm 导轨安装。

三、产品外观

3.1 产品外观

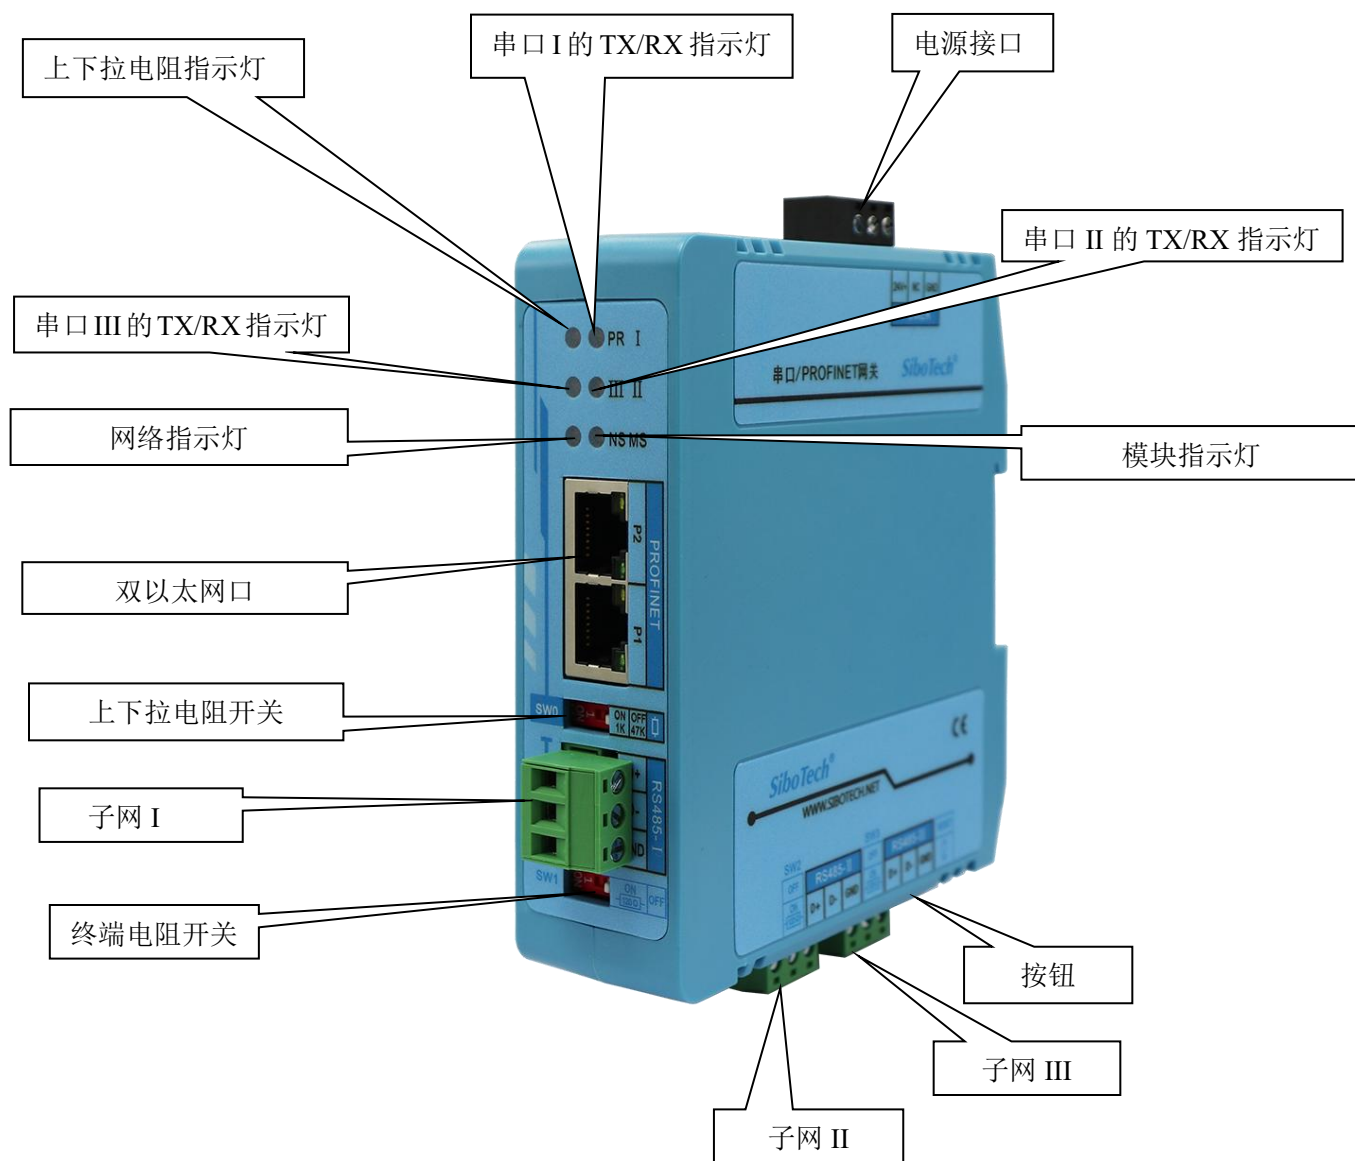


图 1 产品外观

3.2 指示灯


指示灯	状态	含义
上下拉电阻 PR	绿灯常亮	拨码开关 ON, 1K 上下拉电阻
	绿灯灭	拨码开关 OFF, 47K 上下拉电阻
串口 I	红灯闪烁/红灯灭	串口有/无发送数据
	绿灯闪烁/绿灯灭	串口有/无接收数据
串口 II	红灯闪烁/红灯灭	串口有/无发送数据
	绿灯闪烁/绿灯灭	串口有/无接收数据
串口 III	红灯闪烁/红灯灭	串口有/无发送数据
	绿灯闪烁/绿灯灭	串口有/无接收数据
模块灯 MS	见下表	
网络灯 NS	见下表	

网络灯与模块灯指示含义:

模块灯状态 MS	网络灯状态 NS	含义
灭	红色灯闪烁	启动状态, 等待初始化
绿色灯长亮	红色灯闪烁	初始化完成, 未与 PLC 连接
绿色灯长亮	绿色灯长亮	PLC 已连接
其他	其他	未定义状态


3.3 通信端口

3.3.1 电源接口

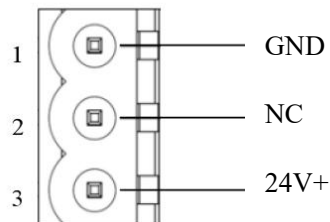

引脚	功能
1	GND, 直流 24V 电源负
2	NC, 无连接
3	24V+, 直流 24V 电源正, 范围 9~30V

3.3.2 串口 I/II/III

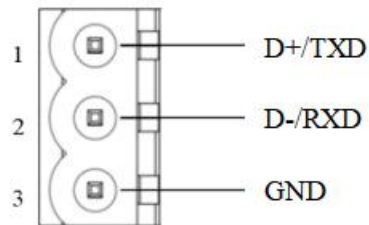

引脚	功能
1	D+/TXD, RS485的数据正/RS232的数据发送, 接用户设备的RXD
2	D-/RXD, RS485的数据负/RS232的数据接收, 接用户设备的TXD
3	GND, 数字地 (RS232的GND时, 必须接用户设备的GND)

3.3.3 上下拉电阻开关

功能	说明
OFF	使用 47K 上下拉电阻
ON	使用 1K 上下拉电阻

3.3.4 标准 RS485 特性


RS485 传输技术基本特征:

- 网络拓扑: 线性总线, 两端有有源的总线终端电阻;
- 传输速率: 300 bit/s~115.2Kbit/s;
- 介质: 屏蔽双绞电缆, 也可取消屏蔽, 取决于环境条件 (EMC);
- 站点数: 每分段 32 个站 (不带中继), 可多到 127 个站 (带中继);
- 插头连接: 3 针可插拔端子; 每个端子旁边配有一个 120Ω终端电阻拨动开关: 当开关开启时终端电阻被连接; 关闭时终端电阻被断开。

RS485 传输设备安装要点：

- 全部设备均与 RS485 总线连接；
- 总线的最远两端各有一个总线终端电阻，120Ω 1/2W 确保网络可靠运行；
- 串行接口采用开放式 3 针可插拔端子，用户可以根据面板上的指示进行接线。

3.3.5 以太网口

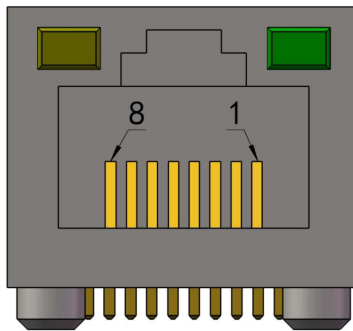

以太网接口采用标准的 RJ45 接口，IEEE802.3u 100BASE-T 标准，其引脚定义如下：

引脚	信号说明
1	TXD+, Tranceive Data+, 发送数据正
2	TXD-, Tranceive Data-, 发送数据负
3	RXD+, Receive Data+, 接收数据正
6	RXD-, Receive Data-, 接收数据负
4,5,7,8	保留(reserved)

3.3.6 按钮

按钮支持恢复默认配置和 B 工艺更新功能。

1.恢复默认配置功能

操作方法，网关上电 MS 指示灯亮起后 10s 内，按住按钮 5s 以上，MS 绿灯闪烁，5s 内再次单击按钮，网关恢复默认配置。

恢复默认配置后，网关的 IP 为 0.0.0.0，需重新分配 IP 地址。

2.B 工艺更新

用于对网关固件程序进行更新。

操作方法，按住按钮上电，待 MS 和 NS 指示灯橙灯常亮后，**参考 5.8** 固件更新章节进行固件升级。

四、使用方法

4.1 配置模块

配置 TS-180 需要以下几个步骤：

- 1、正确连接电源，通过网线将 TS-180 与 PC 相连，给 TS-180 上电；
- 2、根据需求在 TS-123 里进行配置；
- 3、点击工具栏中的“下载”按钮，将配置下载到 TS-180 中；
- 4、当下载完成后，会提示“是否重启设备”，点击“是”；
- 5、在 TIA Portal 等 PN 主站中配置相应的组态，包括要配置的模块，目标设备（TS-180）的 IP 地址以及设备名称；
- 6、将 TIA Portal 等 PN 主站的组态配置下载到 PLC 中；
- 7、等待大约 10 秒，TS-180 会与 PLC 之间建立 PROFINET 连接，此时 MS 绿灯常亮，NS 绿灯常亮。

注意：关于如何查看当前局域网上有多少个 TS-180 设备，以及设备的 MAC 地址、IP 地址、设备名称见 4.4——更改设备 IP 及名称。

SIBOTECH 的 PROFINET 设备能够与 PLC 通信需要下列 3 个条件同时成立：

- 1、首要条件，TS-180 的设备名称（通过 TS-123 工具--配置网络）与 PLC 组态中的设备名称一致。
- 2、TS-180 的 IP 地址（通过 TS-123 工具--配置网络）与 PLC 组态中设备 IP 地址一致。

注意： TS-180 的设备名称，仅支持 小写字母、数字组合的名字，而且必须是小写字母开头。

下列是合法的名字：dut28 、dut28nn32

下列是不合法的名字：28dut、dut28\$、dut28+uu

如果您在配置及运行过程中遇到什么问题，请参见 4.7-FAQ 或拨打技术热线：021-3126 5138。

4.2 软件配置

配置模块需要使用配置软件 TS-123，用户可从网站上（www.sibotech.net/SiboDownload/）下载并安装。

用户使用网关配置软件 TS-123 可以轻松完成 TS-180 的配置，包括设备的 IP 地址，子网掩码，网关地址和设备名称，串口端的通信波特率、奇偶校验、停止位、通信协议选择及协议参数等，并可对网关内存映射


TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

数据进行冲突检测。

安装完成后，双击软件图标即可进入软件主界面：

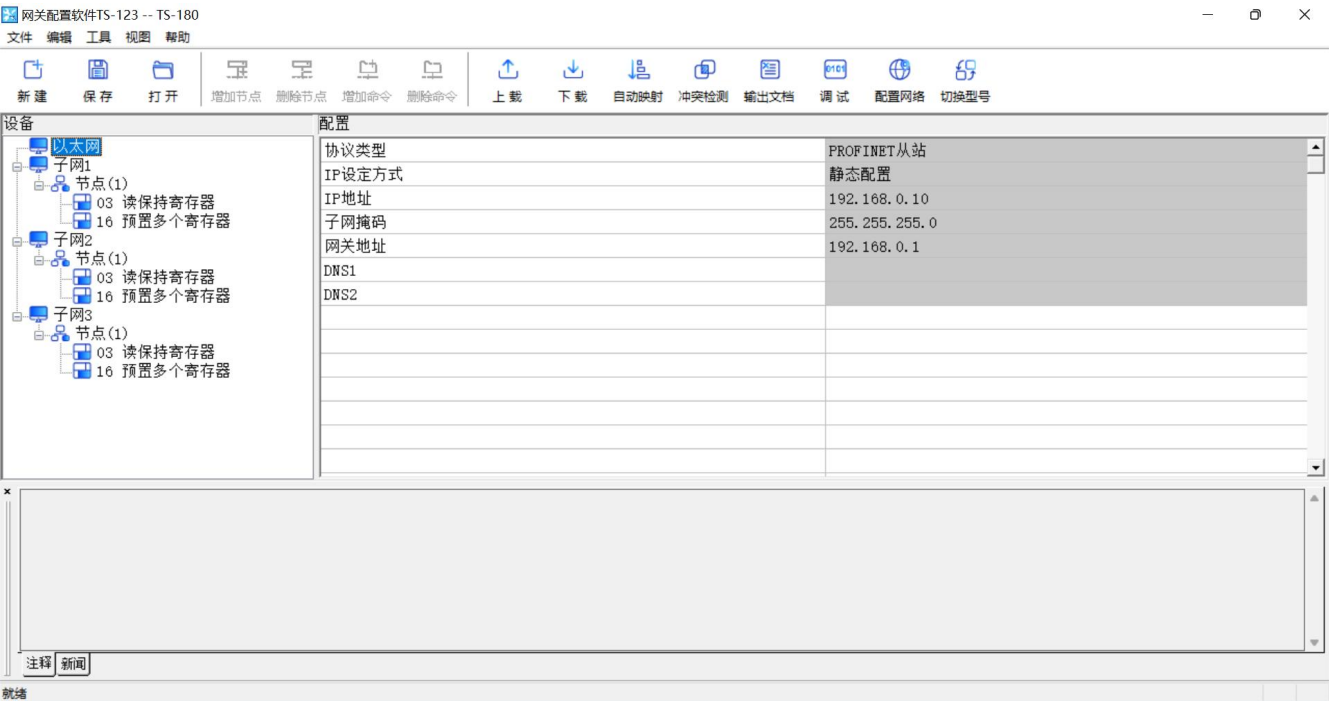

网关配置软件 TS-123 的详细使用方法详见第五章节。

4.3 运行

4.3.1 数据交换

TS-180 的 PROFINET 网络与各串口之间的数据转换是通过“映射”关系来建立的。在 TS-180 中有两块数据缓冲区，一块是输入缓冲区（1428+12 字节），地址范围为 0x0000-0x0593；另一块是输出缓冲区（1428+12 字节），地址范围为 0x0000-0x0593,其中 12 字节为输入/输出数据块的状态。

4.3.1.1 PROFINET 从站

假定用户配置的输入数据的长度为 N1，输出数据的长度为 N2。TS-180 会定期地把[0x000, N1]地址范围内的数据发到 PROFINET 网络中；当从 PROFINET 网络接收到数据时，TS-180 会将数据写到[0x0000, 0x0000 + N2]地址范围内。

4.3.1.2 Modbus 主站

当某个串口运行 Modbus 主站协议时，对于 TS-180 所支持的所有写寄存器、写线圈命令，都可以从输出区

0x0000-0x0593 地址范围内取数据，发给 Modbus 从站。对于 TS-180 所支持的所有读寄存器、读线圈命令，TS-180 会将从 Modbus 从站返回的数据写到输入区 0x0000-0x0593 范围内。

注意：每个 Modbus 主站可配置 100 条命令，每条命令可以读取一组连续的 Modbus 寄存器。

4.3.1.3 Modbus 从站

当某个串口运行 Modbus 从站协议时，对于主站发出的 02、04 号命令，TS-180 会从输出区 0x0000-0x0593 地址范围内取数据，然后返回给 Modbus 主站。

对于 Modbus 主站的 05、15、06、16 号命令，会将 Modbus 主站的数据写入到输入区 0x0000-0x0593 地址范围内，使用 01、03 号命令可以读取写入的数据。

4.3.1.4 自定义协议

当某个串口运行自定义协议时，用户的串口设备可对输入/输出缓冲区 0x0000-0x0593 的任意位置进行读写。

4.3.1.5 通用模式-问答式

当某个串口运行通用模式-问答式协议时，命令的请求部分可以从输出缓冲区 0x0000-0x0593 的任意位置取数据，然后发出到从站串口设备中。当串口从站设备给出响应时（如果有响应），若响应中有数据部分，TS-180 会将响应中的数据部分写到输入区 0x0000-0x0593 范围内，具体数据的多少取决于用户的配置。

4.3.1.6 通用模式-接收式

当某个串口运行通用模式-接收式协议时，TS-180 的某个串口仅接收用户的串口主站设备发送的数据，而不会做任何的响应。在这种方式下，TS-180 会把接收到的数据写到输入区 0x0000-0x0593 地址范围的某段区域内，一个串口最大接收 254 字节。

4.3.1.7 TS-180 命令输出方式

注意：该节的内容仅适用于 Modbus 主站协议和通用模式-问答式协议。

首先，我们定义 2 个概念：

- 1、写命令：请求帧中包含有 TS-180 的内存映射区域数据的命令，即为写命令。比如 Modbus 主站协议的 5、6、15、16 号功能码即为写命令，通用模式-问答式的请求帧中有“数据”域的命令为写命令。
- 2、读命令：非写命令的即为读命令。

命令的执行过程：

- 1、超时重传次数设置为 0。

2、发送命令的请求帧。发送完成后，响应超时定时器开始计时。

3、等待命令的响应帧。

4、若在响应超时时间内接收到响应帧，则认为有响应，至于是否响应正确，依赖于具体的响应帧格式。

若响应帧正确，命令执行结束。若在响应超时时间内没有接收到响应帧，则认为响应超时。响应错误和响应超时，进入 5。

5、判断重传次数是否为 3，若为 3 则命令执行结束，否则，超时重传次数加一，进入 2。

➤ 输出一

主站协议工作在**输出一**模式（输出命令轮询模式）时，以下列方式执行：

1、若命令 N 为读命令，执行命令 N。否则，检查命令 N 的请求帧中所包含的内存映射数据是否有变化，有变化（内存映射初始数据为 0，若网关上电后 PROFINET 端初始数据不为 0，则也认为数据有变化），则执行一次命令 N，此后不再执行命令 N，直至网关重新启动。

2、若命令 N 为读命令，等待“命令延迟时间”，N 加一，若 N 大于命令条数，则 N 为 0。执行命令 N。

➤ 连续输出模式

在主站协议中，每一条命令在每一个子网内都有唯一的命令索引号。

主站协议工作在**连续**输出模式（输出命令轮询模式）时，以下列方式执行：

1、执行命令 N。

2、等待“命令延迟时间”，N 加一，若 N 大于命令条数，则 N 为 0。执行命令 N。

➤ 逢变输出模式

主站协议工作在**逢变**输出模式（输出命令轮询模式）时，以下列方式执行：

1、若命令 N 为读命令，执行命令 N。否则，检查命令 N 的请求帧中所包含的内存映射数据是否有变化，有变化，则执行命令 N。

2、等待“命令延迟时间”，N 加一，若 N 大于命令条数，则 N 为 0。执行命令 N。

➤ 快速输出模式

注意：快速输出仅当子网中“输出命令轮询模式”为“逢变输出”是有效，且仅对写命令有效。

系统在初始化时，若发现子网下有快速输出命令，则会将该子网下的所有命令分为 2 个队列，队列 1 为快速输出命令队列，队列 2 为普通命令队列。

主站协议工作在**快速**输出模式时，以下列方式执行：

1、逐条检查“快速输出命令”队列中的命令，若检查到有一条命令的数据有变化，则执行该命令。直到该队列中的所有命令的数据都没有变化。

2、执行“普通队列”中的一条命令。普通队列中的执行索引加一，若超出“普通队列”中的命令个数，则索引值为0。进入1。

从上面的执行方式可以看到，快速输出是优先输出写命令的，这对在一些低波特率下（ ≤ 19200 ），为了尽快的传输控制信息具有很大的好处，但对于高波特率，这种优势很小。

4.3.1.8 字节交换方式

字节交换共有4种方式：无交换，2字节交换、4字节寄存器交换、4字节大小端交换。

➤ 2字节交换

使用2字节交换时，交换的字节个数一定要是2的整数倍。

2字节交换是以2个字节为单元进行交换的，交换方式见下表：

交换前		交换后	
字节索引	字节值	字节索引	字节值
0	0x12	0	0x34
1	0x34	1	0x12

➤ 4字节寄存器交换

使用4字节寄存器交换时，交换的字节个数一定要是4的整数倍。

4字节寄存器交换是以2个寄存器为单元进行交换的，交换方式见下表：

交换前		交换后	
字节索引	字节值	字节索引	字节值
0	0x12	0	0x56
1	0x34	1	0x78
2	0x56	2	0x12
3	0x78	3	0x34

➤ 4字节大小端交换


使用4字节大小端交换时，交换的字节个数一定要是4的整数倍。

4字节大小端交换是以4个字节为单元进行交换的，交换方式见下表：

交换前		交换后	
字节索引	字节值	字节索引	字节值
0	0x12	0	0x78
1	0x34	1	0x56
2	0x56	2	0x34
3	0x78	3	0x12

4.3.1.9 字节交换在各个协议中执行的方式

字节交换的实质可以用下面的示意图来表示：

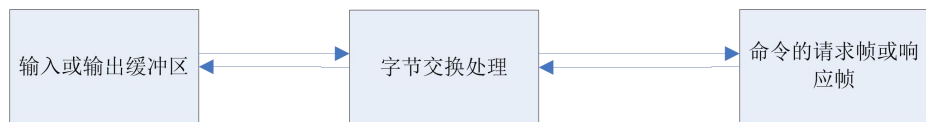

从图中可以看出，字节交换程序仅是在缓冲区和命令的请求或响应帧之间的一个过程，不改变总的数据的长度，仅改变了数据的组织形式。

命令的执行方式一般是这样的：

- 1、从缓冲区（输入或输出）中读出一定长度的数据，放到命令的帧缓冲区，然后，将命令发出。
- 2、命令有响应时，从命令的响应帧中将数据分离出来，再复制到缓冲区。

当加入字节交换处理后，就变成这样了：

- 1、从缓冲区（输入或输出）中读出一定长度的数据，**进行字节交换处理**，然后放到命令的帧缓冲区，最后，将命令发出。
- 2、命令有响应时，从命令的响应帧中将数据分离出来，**进行字节交换处理**，再复制到缓冲区。

注意：因为进行字节交换处理时，会把要处理的数据按照特定的长度进行划分，比如，2 字节交换时将数据以 2 个字节为单位进行处理，4 字节交换时以 4 个字节为单位进行处理。

4.3.1.10 IO 状态字

为了能够方便的获取每个主站下各命令的执行的状态，引入 IO 状态字。

➤ Modbus 主站协议和通用模式-问答式协议

这两个协议都为主站协议，也都是基于命令的。我们使用一个 bit（位）来指示每条命令的执行成功与否，当命令执行成功时，相应的 bit（位）设置为 1，否则设置为 0。当子网配置为主站协议时，该子网的 IO 状态字占用的字节数使用下列公式进行计算：

$$\text{IO 状态字所占字节数} = \left(\left(\text{取整数, 舍去小数部分} \right) \left(\text{子网下的命令条数} + 15 \right) / 16 \right) * 2$$

例如：

子网一配置 Modbus 主站协议，一共配置了 15 条命令，按照上面的计算公式：

$$(15 + 15) / 16 = 1, 1 * 2 = 2 \text{ (字节)}$$

所以这 15 条命令的 IO 状态字一共占用了 2 个字节。具体的 IO 状态指示信息如下图示：

	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
字节 0	7 号命令 指示位	6 号命令 指示位	5 号命令 指示位	4 号命令 指示位	3 号命令 指示位	2 号命令 指示位	1 号命令 指示位	0 号命令 指示位
字节 1		14 号命令 指示位	13 号命令 指示位	12 号命令 指示位	11 号命令 指示位	10 号命令 指示位	9 号命令 指示位	8 号命令 指示位

➤ Modbus 从站协议和自定义协议

这两个协议都是从站协议。它们的 IO 状态字是通过一个 16 位的整数的变化来指示该协议的运行状态的好坏。每当从站接收到一个正确的请求帧时，该数值就会自动加一。

这个 16 位整数采用小端格式表示，即低地址表示 16 位整数的低字节，高地址表示 16 位整数的高字节。

4.3.1.11 IO 主站协议的响应超时处理

对于主站协议，都有相应超时处理的选项。

具体的应用场景是这样的：主站发出请求帧后，会在限定的时间内等待从站设备的响应，若在限定的时间内，从站没有响应，这时主站协议就会触发响应超时处理，如何处理呢？

若前一次该命令执行成功，则会再重发三次（即一共发四次），在重发的过程中，若有任何一次，从站给出了响应，就会停止重发，而转入执行下一条命令。若重发三次后，从站依然没有响应，则会执行“响应超时处理”选项中给出的处理方式，即：清零或保持。需要注意的是，这里的清零或保持是针对从站响应帧中的数据部分而言的，因为 TS-180 实现协议之间的转换是通过映射的方式实现的，所以每一条命令的响应帧的数据部分在 TS-180 的输入缓冲区中都会有映射区域，我们的“清零或保持”就是对这个映射数据区而言的。具体的就是，若选择“清零”，则在响应超时后，会将映射区域中的数据全部置 0，若是“保持”，则在响应超时后，不改变映射数据区的内容。

若前一次该命令执行不成功，则不执行重发。

4.3.2 自定义协议

4.3.2.1 定义

用户设备作为通信的发起方，在请求帧中发送输出数据。

TS-180 作为通信的响应方，在响应帧中发送输入数据。

通信为点对点。

请求帧中相邻字节间的时间间隔不能超过 50ms，否则 TS-180 将放弃这帧数据。

每条有效请求帧，TS-180 会在 200ms 内开始作出响应。

支持通信波特率范围 300 ~ 115200bps，7，8 位数据位，奇偶校验位（无、奇、偶、标志、空格），1 或 2 位停止位。

4.3.2.2 通信报文格式

➤ 请求帧报文格式

[输出数据长度] [输出数据起始地址高字节] [输出数据起始地址低字节] [输入数据长度] [输入数据起始地址高字节] [输入数据起始地址低字节] [输出数据 1] [输出数据 n] [校验]。

注意：输出是指用户设备向 TS-180 写入的数据，PROFINET 主站通过输入区读取用户设备输出的数据；输入是指用户设备从 TS-180 读取的数据，PROFINET 主站通过输出区输出数据；

数据个数 n 等于输出数据长度。

输出数据起始地址（对应 TS-180 的输入区）范围为：0x0000-0x0593；

输入数据起始地址（对应 TS-180 的输出区）范围为：0x4000-0x4593；

➤ 响应帧报文格式

正确响应：

[输入数据长度] [输入数据起始地址高字节] [输入数据起始地址低字节] [输入数据 1] [输入数据 n] [校验]。

数据个数 n 等于输入数据长度。

错误响应：

[0x00] [0xFF] [0xFF] [错误代码] [校验]

4.3.2.3 校验方式

所有数据的 8 位累加和，忽略溢出位。即：

请求报文[校验码] = [输出数据长度] + [输出数据起始地址高字节] + [输出数据起始地址低字节] + [输入数据长度] + [输入数据起始地址高字节] + [输入数据起始地址低字节] + [输出数据 1] + + [输出数据 n]。

响应[校验码] = [输入数据长度] + [输入数据起始地址高字节] + [输入数据起始地址低字节] + [输入数据 1] + + [输入数据 n]。

4.3.2.4 错误代码含义

错误代码	含义
0x01	输出数据长度错误
0x02	累加和校验错误
0x03	输出数据起始地址错误或输出数据区域不合法
0x04	输入数据起始地址错误或输入数据区域不合法

4.3.2.5 报文示例

若用户设备通过 TS-180 向 PROFINET 主站输出 32 字节数据，读取 50 字节数据。

现在用户要输出数据为全 0，并读取所有输入数据，示例如下：[以下均为 16 进制数]

请求帧报文：

[20] [00 00] [32] [40 00] [00.....00] [92]
 | 输出数据长度 | 输出数据起始地址 | 要读取的输入数据长度 | 输入起始地址 | 32 个输出数据 | 校验（累加和） |

响应帧报文：

[32] [40 00] [00.....00] [72]
 | 输入数据长度 | 输入起始地址 | 50 个输入数据 | 校验（累加和） |

这里的输出地址和输入地址，是 TS-180 的内存映射地址。

4.3.3 通用模式

4.3.3.1 定义

TS-180 通用模式协议报文可以根据用户自由设定,解决了 Modbus 标准协议和 Modbus 非标准协议设备之间的通信问题。在通用模式下有两种工作方式:问答式、接收式。问答式工作机制与 Modbus 通信协议相似,采用“请求--响应”的方式通信,每个子网在通用模式下最多可配置 30 条命令;接收式只接收存储数据,接收完数据后不作任何回应,例如和条形码扫描器设备通信等。

4.3.3.2 通用模式-问答式

使用通用模式-问答式之前用户需要配置通用模式-问答式的请求报文和响应报文。

帧头: 16 进制输入, 最大字节数: 请求 15 字节, 响应 8 字节

数据: 16 进制输入, 每个选项占两个字节

常量: 16 进制输入, 最大字节数: 请求 15 字节, 响应 8 字节

校验: 无校验、CRC 校验、LRC 校验、和校验

帧尾: 16 进制输入, 最大字节数 3

在 RTU 格式下发送顺序: 帧头、数据、常量、校验、帧尾

在 RTU 格式下接收顺序: 帧头、数据、常量、校验、帧尾

在 ASCII 格式下发送顺序: 帧头、常量、数据、校验、帧尾

在 ASCII 格式下接收顺序: 帧头、常量、数据、校验、帧尾

例如配置 Modbus 命令, RTU 传输格式:

请求:

从站地址: 01

功能码: 03

寄存器地址 H: 00

寄存器地址 L: 00

数据数量 H: 00

数据数量 L: 02

CRC 校验 H: C4

CRC 校验 L: 0B

请求报文: 01 03 00 00 00 02 C4 0B

响应:

从站地址: 01

功能码: 03

数据个数: 04

数据: 00

数据: 00

数据: 00

数据: 00

CRC 校验 H: FA

CRC 校验 L: 33

响应报文: 01 03 04 00 00 00 00 FA 33

则在 TS-123 中的命令配置如下图:

请求

☒ 帧头 01 03 00 00 00 02

☐ 数据 起始地址 0000 H ☒ 字节数 0010 H
☐ 位数 0016 H 位移量 0 H

☐ 常量

☒ 校验 CRC校验

☐ 帧尾 0d 0a

响应

☒ 帧头 01 03 04

☒ 数据 起始地址 0000 H ☒ 字节数 0004 H
☐ 位数 0016 H 位移量 0 H

☐ 常量

☒ 校验 CRC校验

☐ 帧尾 0d 0a

提示
 字节数:
 字节个数。与位数不可同时选择。

确定 取消

注：在 RTU 传输格式下，校验支持：无校验、CRC 校验、和校验

例如配置 Modbus 命令，ASCII 传输格式：

：（3A）

地址

功能代码

数据数量

数据 1

.....

数据 n

LRC 高字节

LRC 低字节

回车 (0D)

换行 (0A)

则在 TS-123 中的命令配置如下图：

节点-1 命令-1

请求

☒ 帧头 3a

☐ 数据 起始地址 0000 H ☒ 字节数 0010 H
☐ 位数 0016 H 位移量 0 H

☒ 常量 01 03 00 00 00 02

☒ 校验 LRC校验

☐ 帧尾 0d 0a

响应

☒ 帧头 3a 01 03 04

☒ 数据 起始地址 0000 H ☒ 字节数 0004 H
☐ 位数 0016 H 位移量 0 H

☐ 常量

☒ 校验 LRC校验

☒ 帧尾 0d 0a

提示
 校验：
 RTU格式可选择CRC校验、和校验；
 ASCII格式可选择LRC校验、和校验。

确定 取消

注：在 ASCII 传输格式下，校验支持：无校验、LRC 校验、和校验

注意：通用模式-问答式在不同的“通讯传输模式”下，组帧格式是不同的！！

RTU 帧：帧头 + 数据 + 常量 + 校验 + 帧尾

ASCII 帧：帧头 + 常量（ASCII 形式）+ 数据（ASCII 形式）+ 检验（ASCII 形式）+ 帧尾

4.3.3.3 通用模式-接收式

通用模式-接收式只接收数据不作应答，可用于接收条形码扫描设备的数据，通用模式-接收式每个子网有 16 组数据接收缓存区，每组接收数据缓存区大小为 254 字节。

配置界面如下图：

协议类型	通用模式
Modbus 通讯波特率	19200
数据位	8
奇偶校验方式	无
停止位	1
从站地址	
通讯传输模式	
响应等待时间(300~60000ms)	
轮询延时时间(0~2500ms)	
输出命令轮询模式	
脉冲输出时间(200~2500ms)	
扫描比率(1~255)	
通信方式	接收式
断帧时间(1~300ms)	3
校验方式	无校验
内存映射地址(十六进制)	
映射数据长度	

可配置域介绍：

“断帧时间”：如果连续的 2 个字符接收时间间隔大于该值，TS-180 会认为它接收了 2 个帧。

“校验方式”：和校验、CRC16 校验、无校验可选，主要为了确保用户传给 TS-180 的数据的正确性。注意，该域在 TS-180 向 PN 端传输数据时，会根据校验方式自动的丢失校验值。比如，和校验时会丢失帧尾的 1 个字节，CRC16 校验时会丢失帧尾的 2 个字节。

“内存映射地址”：映射到 TS-180 输入缓冲区中起始地址偏移值。范围 0-0x593。

“映射数据长度”：映射到 TS-180 输入缓冲区中的数据长度。范围为 2-254。

通用模式-接收式向 PN 端传输数据的格式为：

0	1	2..N
事务号	数据长度(N-2)	N-2 个有效数据

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

每当 TS-180 接收到一个正确的通用模式-接收帧时，事务号就会自动加一。


连接示意图如下：



4.4 更改设备 IP 及名称

4.4.1 搜索局域网上的设备

1、打开 TS-123，在菜单栏中选择“工具”，如下图示：

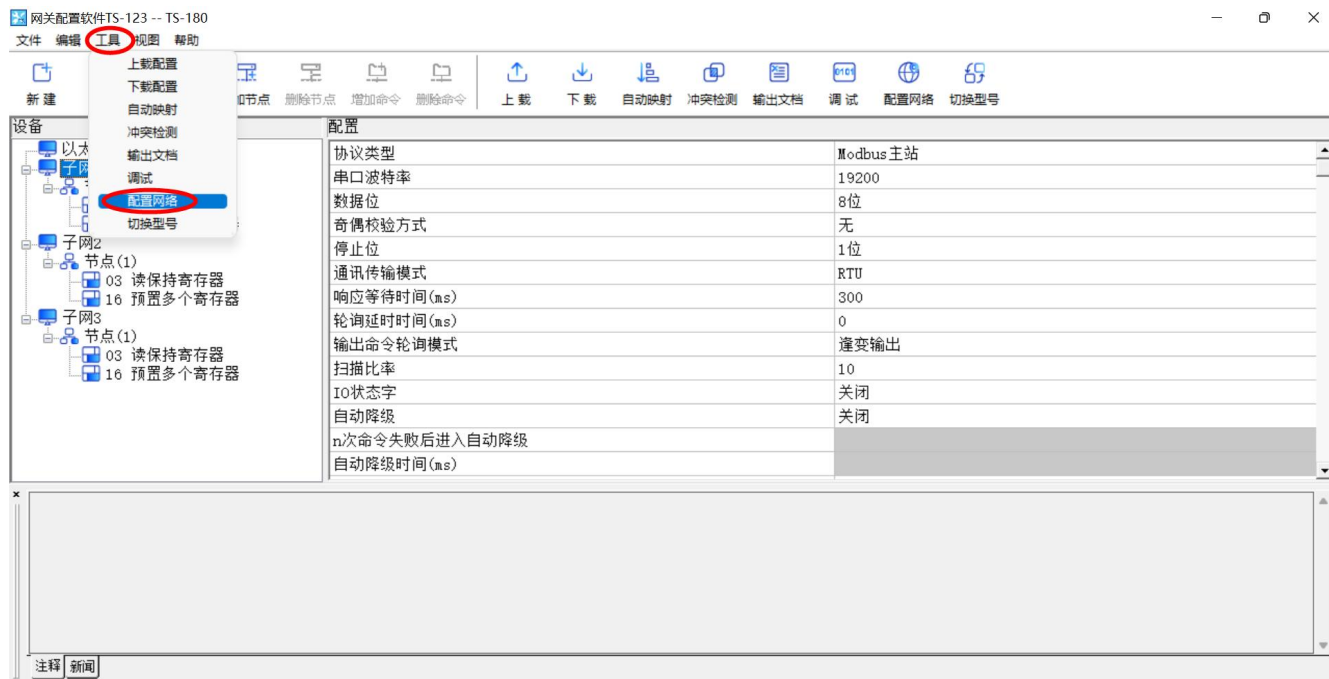

2、点击“配置网络”，会出现以下界面：

设置以太网参数和设备名称

目标MAC地址 浏览

以太网

IP地址 子网掩码

网关地址

设备名称

确定 取消

3、点击“浏览”，出现以下对话框：

搜索设备

IP地址	MAC地址	设备名称	网关地址	子网掩码
192.168.0.28		dut28	192.168.0.1	255.255.255.0

搜索完成

设置 刷新 查看设备信息 取消

可以看到 TS-180 设备在局域网上，显示设备的“IP 地址”、“MAC 地址”、“设备名称”、“网关地址”及“子网掩码”。

4.4.2 更改设备的 IP 信息及名称

1、按照 4.4.1 的步骤搜索到设备，并登录设备，登录到设备后，其界面如下：



可以看到，登录到设备后会在“目标 MAC 地址”中显示 TS-180 设备的 MAC 地址（不可变）。

2、修改设备的 IP 地址为“192.168.0.128”，网关地址为“192.168.0.1”然后点击“确定”，其操作界面如下：



若修改成功，则会出现下对话框：

TS-123

×



以太网参数和设备名称设置成功!

确定

点击“确定”。

3、再次点击“浏览”，会再次的搜索设备，如下示：



可以看到设备的 IP 地址更改为“192.168.0.128”，设备名称更改为“sibogateway”。

4.5 局域网设备 IP 地址冲突解决方法

在同一个局域网，如果挂接多个 TS-180 设备，根据 PROFINET 协议的要求，不能有多于 1 个 PROFINET 设备具有相同的 IP 地址及设备名称，TS-180 作为一个 PROFINET 协议的从站，同样遵守这一规范。

若出现设备 IP 地址及设备名称冲突，可以依据“4.4 更改设备 IP 及名称”来更改 TS-180 设备的 IP 地址及名称，只要保证 IP 地址及名称与其他的 TS-180 设备不同就可以（注意：更改完成后，在 PLC 的组态中也要有相应的更改，确保 TS-180 与 PLC 组态中的 IP 地址及名称相同）。

举例：

当发生 IP 地址冲突时，TS-180 设备的 IP 地址、子网掩码及网关地址都会复位到“0.0.0.0”，此时，无法通过“上载”或“下载”搜索到 TS-180，**只能通过“4.4.1 搜索局域网上的设备”来搜索**，搜索结果如下：



IP地址	MAC地址	设备名称	网关地址	子网掩码
0.0.0.0	64-EA-C5-2A-AF-C8	sibogw100	0.0.0.0	0.0.0.0

正在搜索

设置 刷新 查看设备信息 取消

可以看到设备的 IP 地址复位到“0.0.0.0”，选择设备，并登录，看到如下对话框：



目标MAC地址 浏览

以太网

IP地址 子网掩码

网关地址

设备名称

确定 取消

将“IP 地址”，子网掩码，网关地址分别设置为“192.168.0.28”，“255.255.255.0”，“192.168.0.1”，设置后，如下图所示：



点击“确定”。

4.6 FAQ

1、PLC 中的组态完成，TS-180 上电后，与 PLC 进行很短时间的连接，但很快就断开了，并且此时 MS 灯熄灭，NS 灯红色闪烁，为什么？

1.TS-180 不支持当前的配置方式，需要您更改 PLC 中数据块配置。

2.检查 PROFINET 网络拓扑结构，注意现场设备的混接和网络负荷，当 PN 设备连接过多时，可以 IO 周期中的更新时间（默认 2ms）。

2、PLC 与 TS-180 之间正常通信时，为什么有时使用 TS-123 不能搜索到 TS-180，而且下载配置也不成功？

TS-180 与 PLC 之间的数据通信很频繁，对于配置数据有时会自动丢弃，所以会出现搜索不到设备以及不能成功下载配置的现象。

如何成功的下载配置数据及搜索到 TS-180？

使 PLC 与 TS-180 处于不同的局域网中，保证 TS-180 与 PLC 之间没有数据交换，使 TS-180 与你的电脑在一个局域网中，运行 TS-123，便可以搜索到 TS-180，以及给 TS-180 下载配置信息。

3、PLC 中的组态正确，PLC 与 TS-180 连接不上，且 MS 灯常绿，NS 灯红色闪烁，为什么？

这说明 TS-180 与其他的 PROFINET 设备的 IP 地址发生了冲突，你需要按照<4.5 局域网设备 IP 地址冲突解决方法>的步骤来解决 IP 地址冲突。

4、PC 与网关处在同一网段，但是使用 TS-123 扫描不到网关，且扫描过程中没有进度条？

TS-180


通用串口/PROFINET 网关

User Manual

如果扫描网关时，没有进度条，说明 TS-123 对应的以太网驱动没有安装成功，可以找到软件的安装目录，手动安装“npcap-1.31”驱动。

5、使用对应版本的 TS-123，以太网端没有 PROFINET 输入/输出数据块的配置，针对 V5.X 以下版本如何配置？

点击“视图”工具栏，选择兼容模式，如下：

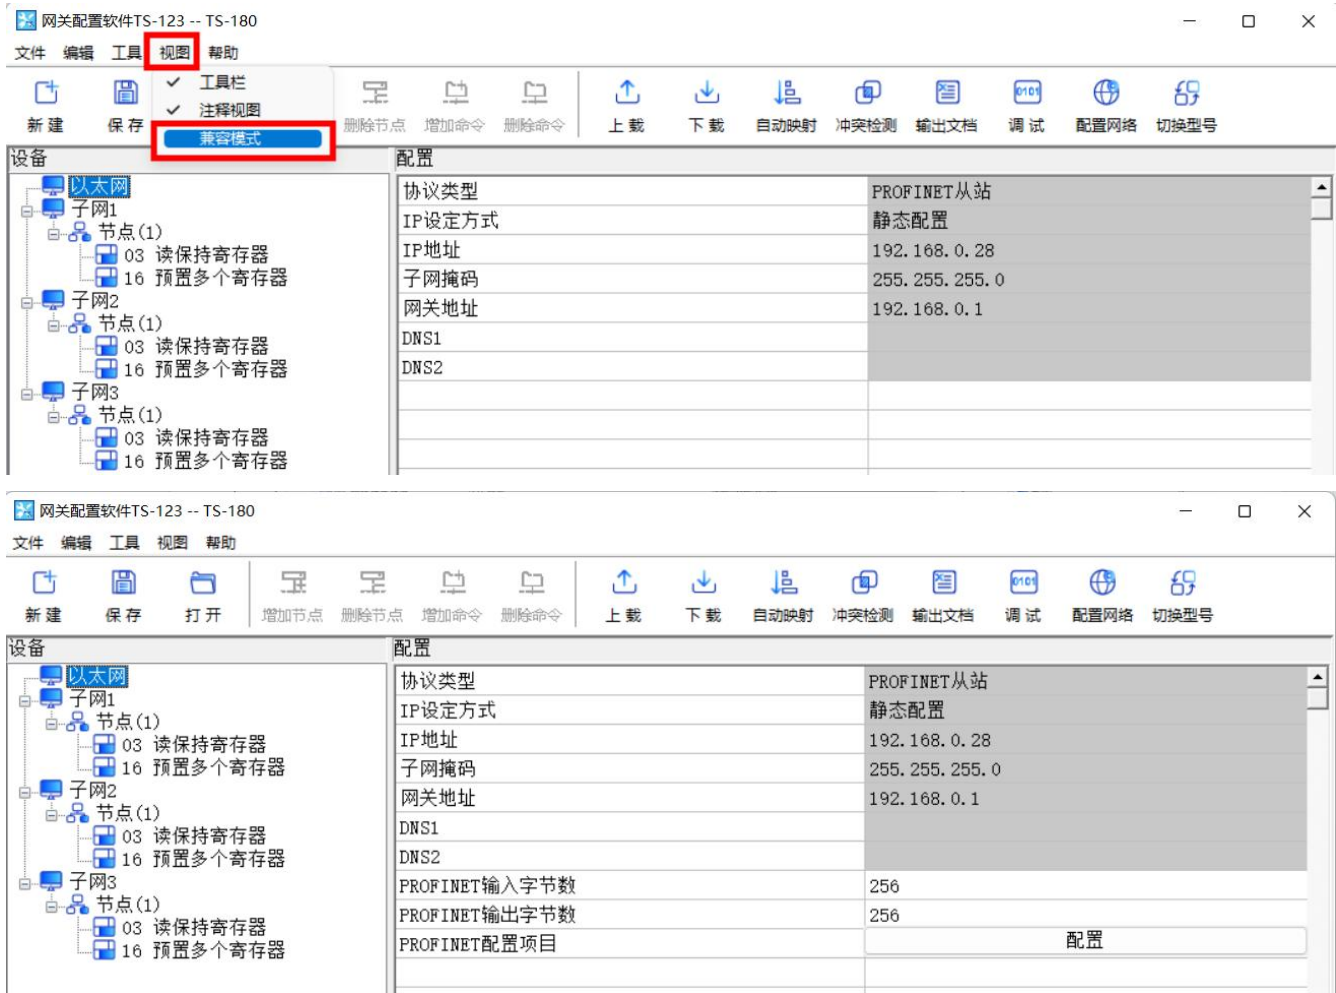

如果您还有其他问题，请 致电 泗博自动化 021-3126 5138。

五、配置前注意事项

TS-123 是一款基于 Windows 平台，用来配置 TS-180 相关参数及命令的配置软件。

在使用时可以点击帮助栏中的“更新固件”、“检查更新”功能，查看固件或软件是否为最新版本。目前产品固件与软件支持在线更新功能。

本说明书描述了网关配置软件的具体使用方法和注意事项，方便工程人员的操作运用。在使用本软件前，请仔细阅读本说明书。

双击软件图标即可进入软件主界面：




选择 TS-180 后，进入软件配置主界面：

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

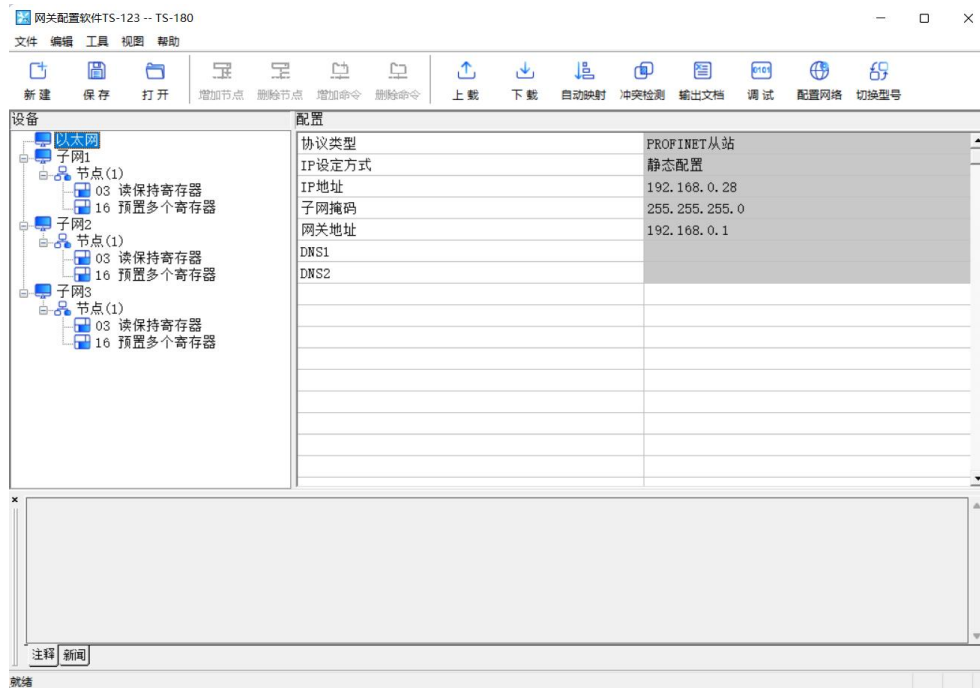

5.1 用户界面


TS-180 的界面包括：标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、设备版块、配置版块和注释版块。

备注：在该软件中，所有的灰色部分为不可更改项。

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

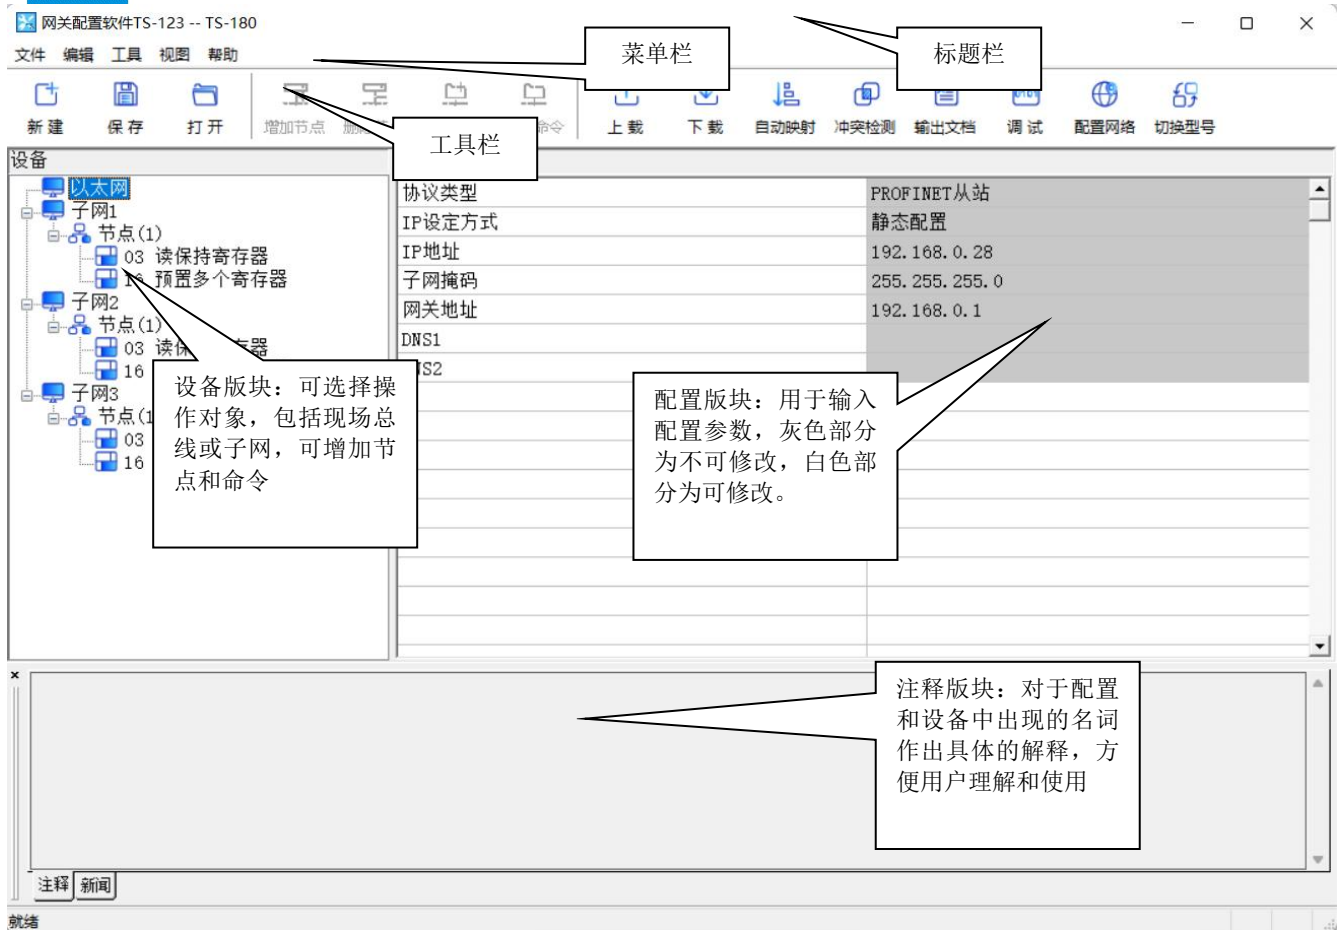

工具栏:

工具栏如下图所示:



从左至右的功能分别是：新建、保存、打开、增加节点、删除节点、增加命令、删除命令、上载配置信息、下载配置信息、自动映射、冲突检测、Excel 配置文档输出、调试、分配以太网参数。

 **新建**：新建一个配置工程

 **保存**：保存当前配置



打开 : 打开一个配置工程



增加节点 : 增加一个 Modbus 从站节点



删除节点 : 删除一个 Modbus 从站节点



增加命令 : 增加一条 Modbus 命令



删除命令 : 删除一条 Modbus 命令



上载 : 将配置信息从模块中读取上来, 并且显示在软件中



下载 : 将配置信息从软件中下载到模块



自动映射 : 软件自动计算分配无冲突的内存地址



冲突检测 : 检测配置好的命令在网关内存数据缓冲区中是否有冲突



输出文档 : 将当前配置输出到本地硬盘, 以.xls 文件格式保存



调试 : 监控网关输入、输出缓冲区的数据




配置网络 : 快速点击设置网关 IP 地址和设备名称



切换型号 : 选择其他网关配置

5.2 设备视图操作

5.2.1 设备视图界面

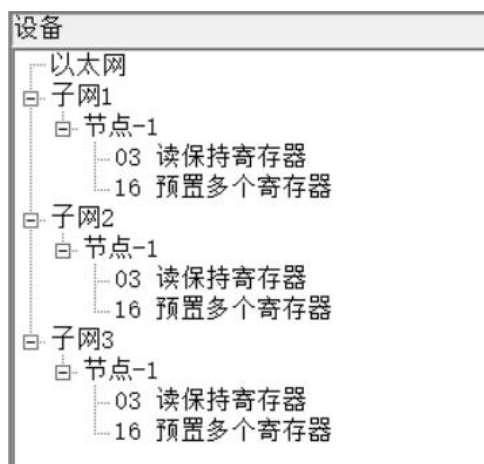

5.2.2 设备视图操作方式

对于设备视图，支持如下三种操作方式：编辑菜单、编辑工具栏和右键编辑菜单。



编辑菜单



编辑工具栏



右键编辑菜单

5.2.3 设备视图操作种类


1) 增加节点操作：在子网或已有节点上单击鼠标左键，选中该节点，然后执行增加节点操作。在子网下增加一个名字为“节点-n”的节点。

2) 删除节点操作：单击鼠标左键，选中待删除节点，然后执行删除节点操作。该节点及其下所有命令全部删除。

3) 增加命令操作：在节点上单击鼠标左键，然后执行增加命令操作，为该节点添加命令。弹出如下选择命令对话框，供用户选择，如下图所示：

目前支持命令号：01，02，03，04，05，06，15，16 号命令

选择命令：双击命令条目

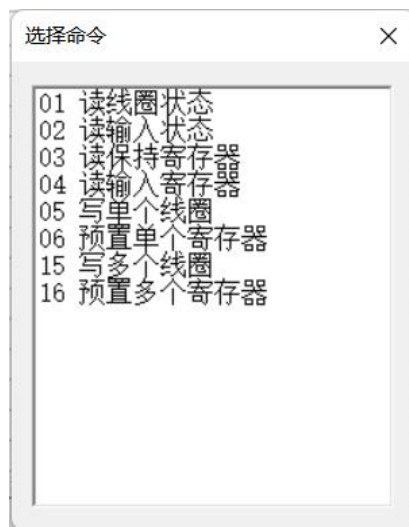


4) 删除命令操作：单击鼠标左键，选中待删除命令，然后执行删除命令操作。该命令即被删除。

5.3 配置视图操作

5.3.1 子网配置视图界面

5.3.1.1 以太网

以太网的配置界面如下：

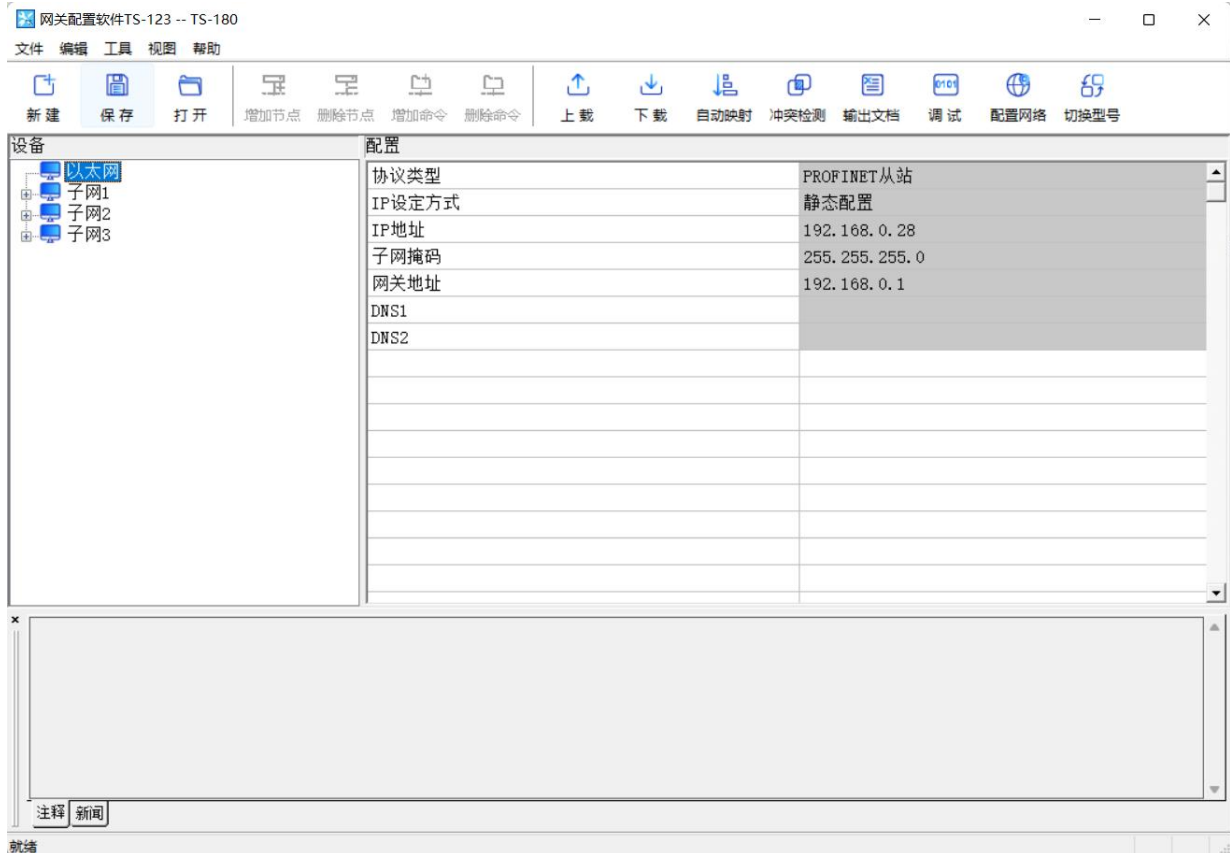


- **IP 地址:** TS-180 的设备的 IP 地址。
- **子网掩码:** TS-180 的子网掩码。
- **网关地址:** TS-180 所在局域网的网关地址。

网关的 IP 地址和设备名称通过“配置网络”配置。

当配置 V4.X 及以下版本时，需要注意在 TS-123 中要配置 PROFINET 端输入/输出数据块，操作如下：


TS-180 通用串口/PROFINET 网关

User Manual

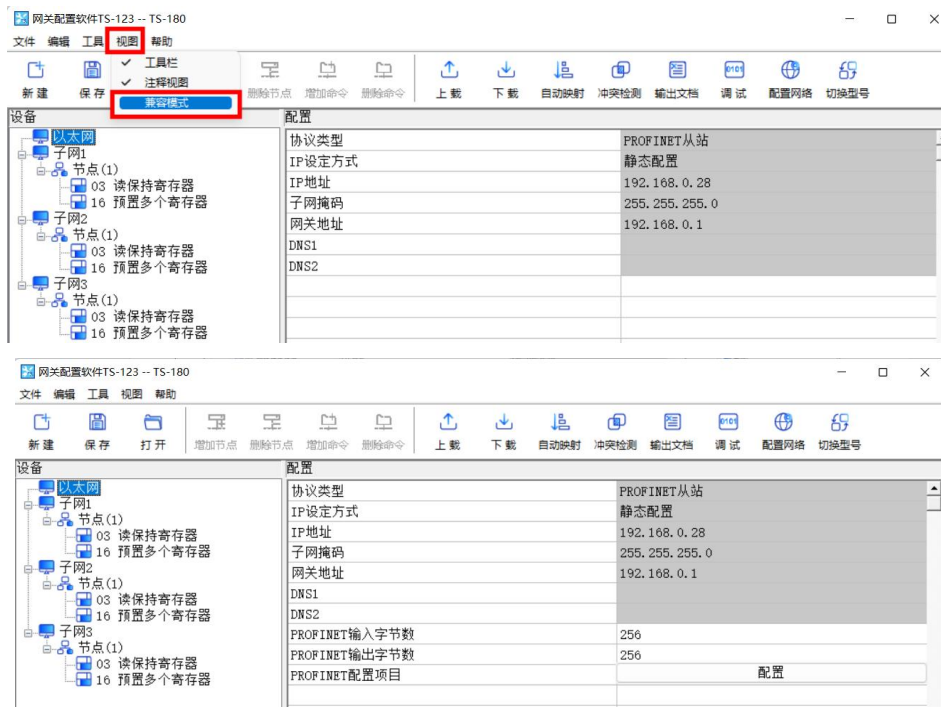

5.3.1.2 Modbus 主站

配置视图界面显示如下：

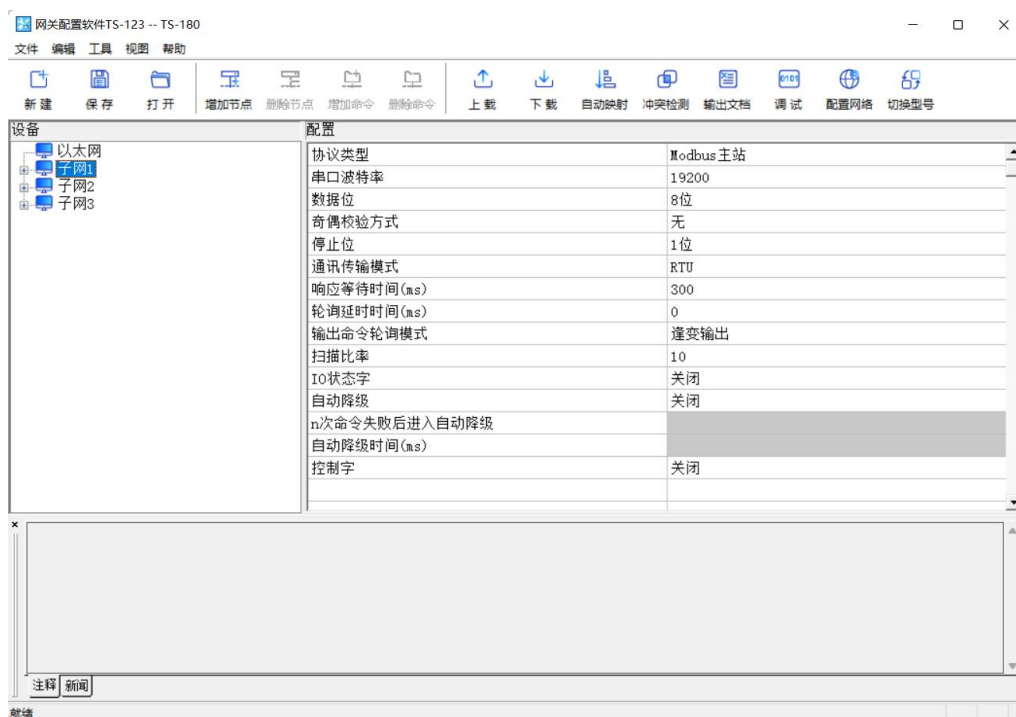

- Modbus 通讯波特率：300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps 可选。

- **数据位：**7 位、8 位。
- **奇偶校验方式：**无、奇校验、偶校验、标记、空格可选。
- **停止位：**1、2 可选。
- **通讯传输模式：**RTU、ASCII 可选。
- **响应等待时间：**当 Modbus 主站发送命令后，等待从站响应的的时间，范围：50 ~ 60000ms。
- **轮询延时时间：**一条 Modbus 命令发完并收到正确响应或响应超时之后，发送下一条 Modbus 命令之前，延迟的时间，范围：0 ~ 2500ms。注意:输入为 10 的整数倍。

➤ **输出命令轮询模式：**

Modbus 写命令（输出命令），有四种输出模式：连续输出，禁止输出，逢变输出，输出一次。

连续输出：与 Modbus 读命令输出方式相同，根据扫描比率进行扫描输出。

禁止输出：禁止输出 Modbus 写命令。

逢变输出：输出数据有变化时，输出写命令，并在接收到正确响应后停止输出。

输出一次：控制字关闭 + 输出一次，当写命令对应的输出数据有变化时，仅输出一次，之后不再输出（直到重新上电或重启为止）。

控制字开启 + 输出一次，写命令控制位置 1 发送一次对应的写命令，置 0 再置 1 重新发送一次对应的写命令（不检测写命令对应的输出数据是否有变化）。

- **扫描比率：**慢速扫描周期与快速扫描周期的比值，如果该值设为 10，那么快速扫描命令发出 10 次，慢速扫描命令发出 1 次。
- **IO 状态字：**在使能的情况下，在输入缓冲区的前端会保留一段区域，用于指示该子网下每条命令的执行情况。
- **自动降级：**默认为“关闭”，当自动降级“开启”时，在 n 次命令响应失败（错误）后，该命令如果是快速命令，则降为慢速命令；这是针对 Modbus 读命令和连续输出的写命令而言的，对于逢变输出无效。
- **n 次命令失败后进入自动降级(1~255)：**n 次命令响应失败（错误）进入自动降级状态，这里的 n 是可设置的。范围：1~255，默认为 3 次。
- **自动降级时间(100 ~ 3600000ms)：**自动降级时间决定被降级的命令保持在降级状态的时间。如果降级时间到了，则自动恢复到正常状态；如果在降级状态收到正确响应，则立即自动恢复到正常状态。
范围：100 ~ 3600000ms，默认值 10000ms。

- **控制字：**在输出数据缓冲区最前面为子网中配置的读写命令生成控制字，一条命令对应一个位，通过对应位置 1 使命令生效；有关闭、全部命令、仅写命令可选。

输出方式+控制字：

- 逢变输出 + 全部命令 = 每条命令对应 1 个位，根据对控制位进行置 1 置 0，来控制相对应的命令的发送
此时状态字功能相当于开关，地址置 1 就是对应命令允许通讯，0 就是禁止通讯；
- 逢变输出 + 仅写命令 = 同上，读命令正常通讯，只针对写命令控制位置 1 时，写命令才可以逢变输出，
控制位置 0，写命令无法输出
- 连续输出 + 全部命令 = 每条命令对应 1 个位，根据对控制位进行置 1 置 0，来控制相对应的命令的发送
此时状态字功能相当于开关，地址置 1 就是对应命令允许通讯，0 就是禁止通讯；
- 连续输出 + 仅写命令 = 同上，读命令正常通讯，只针对写命令，当对应控制位置 1 时，写命令才可以
连续输出；
- 禁止输出 + 全部命令 = 状态字功能无用，写命令禁止发出，读命令通讯正常；
- 禁止输出 + 仅写命令 = 同上；
- 输出一次 + 全部命令 = 开启时，控制字的值必须先置 0，再置 1，才可以发出一条读命令或写命令条命令
通讯结束后，需再次先置 0，再置 1，才可以进行下一条命令的通讯；
- 输出一次 + 仅写命令 = 同上，读命令正常通讯，只针对写命令；
- 输出一次 + 关闭 = 写命令自网关开机开始，只要输出数据不为 0，就只输出一次，之后不再输出，除
非网关复位或断电重启。


5.3.1.3 Modbus 从站

配置视图界面显示如下：

TS-180

通用串口/PROFINET 网关


User Manual

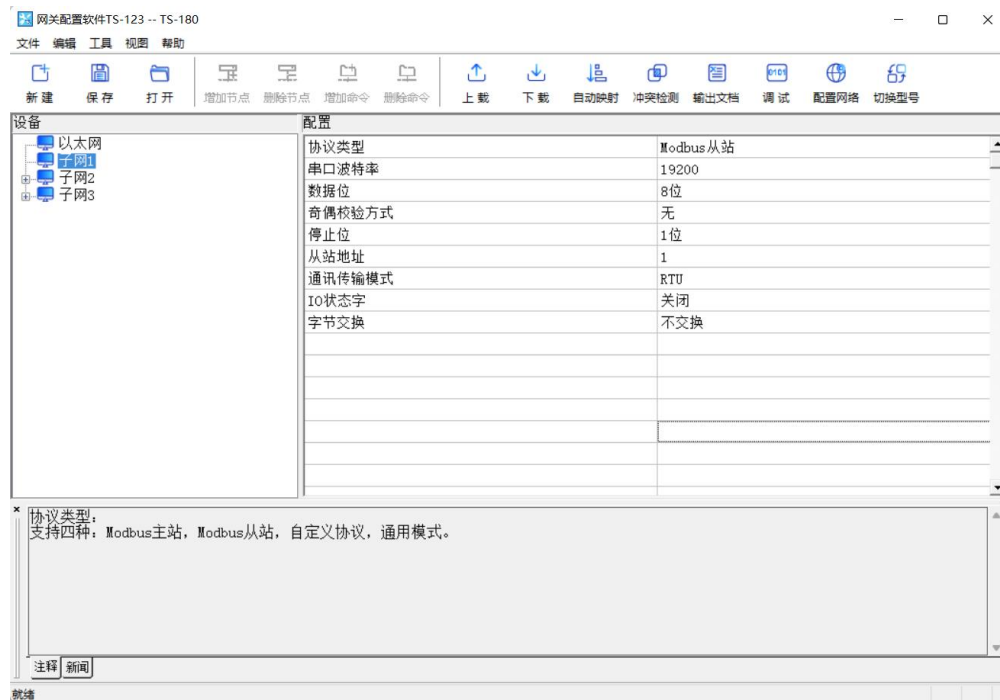

- **Modbus 通讯波特率:** 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps 可选。
- **数据位:** 7 位、8 位。
- **奇偶校验方式:** 无、奇校验、偶校验、标记、空格可选。
- **停止位:** 1、2 可选。
- **从站地址:** 范围是 0 ~ 247。
- **通讯传输模式:** RTU、ASCII 可选。
- **IO 状态字:** 使能时, 会使用一个 2 字节的整数来表示接收到正确帧的个数。
- **字节交换:** 不交换、二字节交换、四字节寄存器交换、四字节大小端交换可选。

5.3.1.4 自定义协议

配置视图界面显示如下:

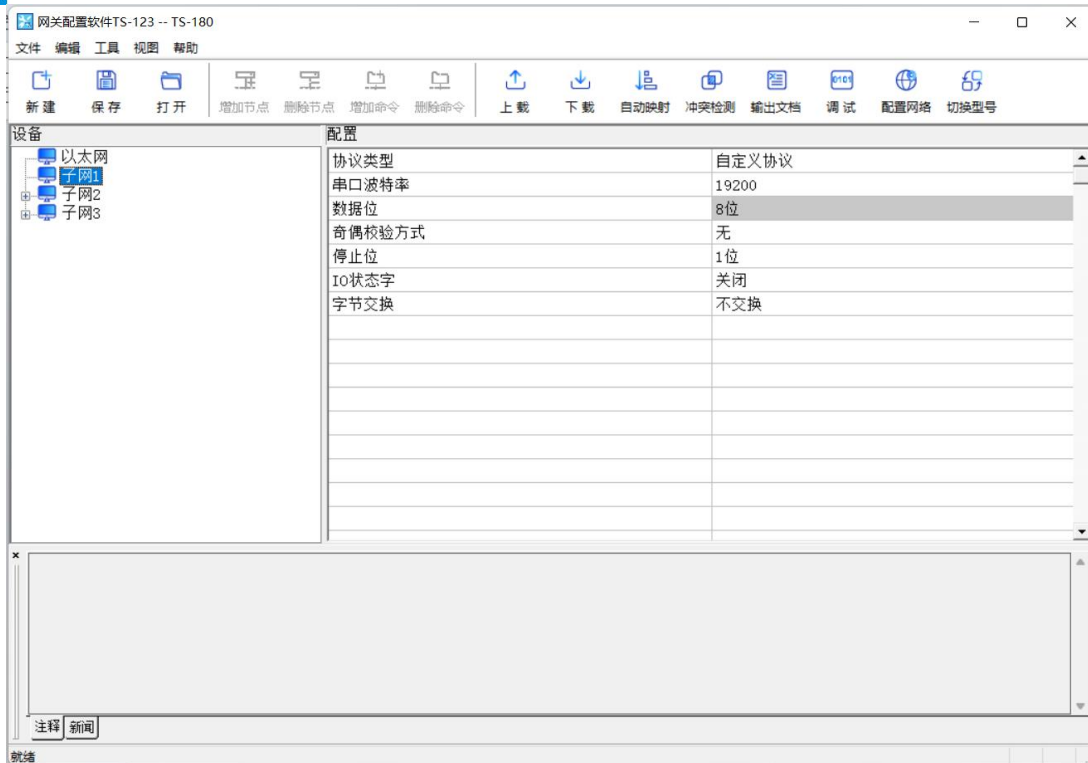

- **通讯波特率：**300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps 可选。
- **数据位：**8 位。
- **奇偶校验方式：**无、奇校验、偶校验、标记、空格可选。
- **停止位：**1、2 可选。
- **IO 状态字：**使能时，会使用一个 2 字节的整数来表示接收到正确帧的个数。
- **字节交换：**不交换、二字节交换、四字节寄存器交换、四字节大小端交换可选。



5.3.1.5 通用模式

配置视图界面显示如下:

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

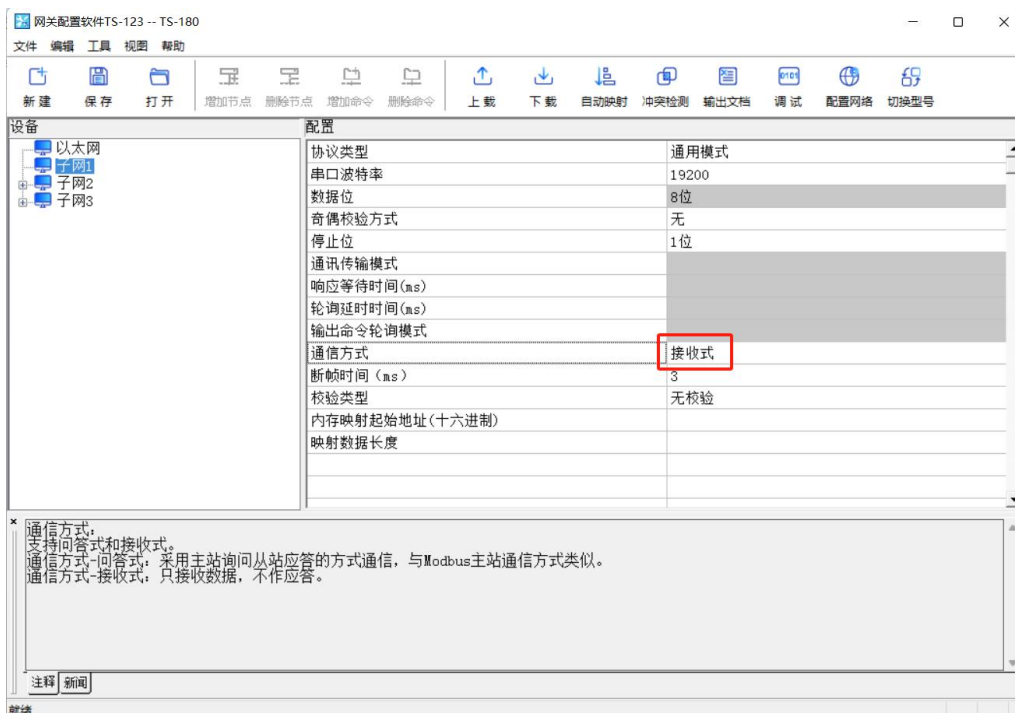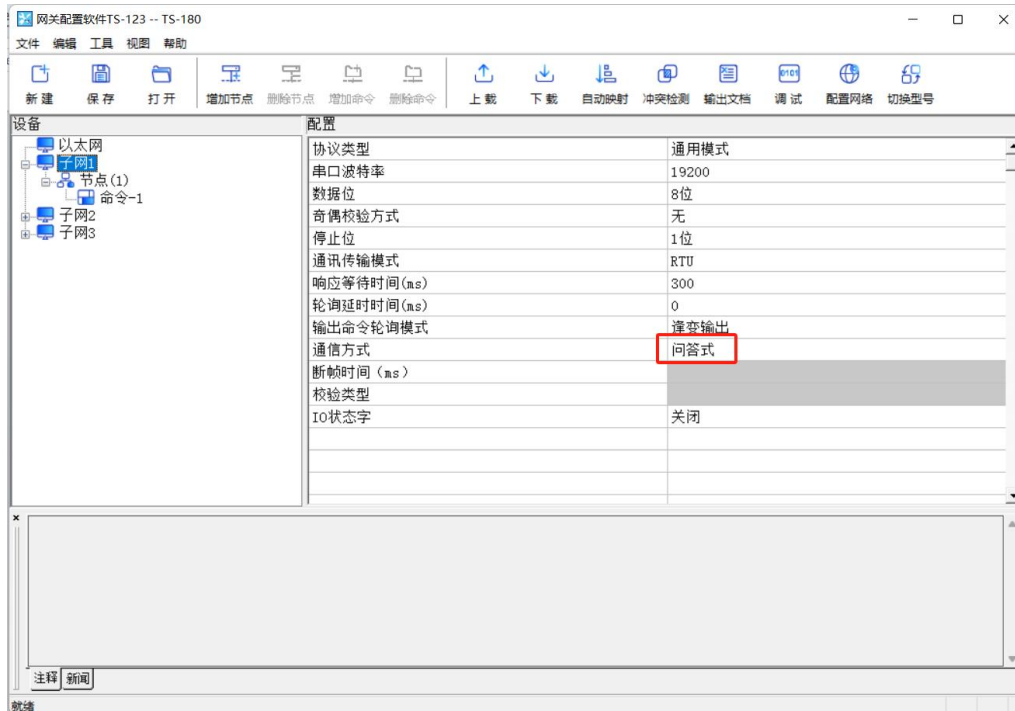

- 通讯波特率：300，600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200bps 可选。
- 数据位：7 位、8 位。
- 奇偶校验方式：无，奇校验、偶校验、标记、空格可选。

- **停止位：**1、2 可选。
- **通讯传输模式：**RTU、ASCII 可选，通信方式为问答式有效。
- **响应等待时间：**当 Modbus 主站发送命令后，等待从站响应的的时间，范围：50 ~ 60000ms，通信方式为问答式有效。
- **轮询延时时间：**一条 Modbus 命令发完并收到正确响应或响应超时之后，发送下一条 Modbus 命令之前，延迟的时间，范围：0 ~ 2500ms，通信方式为问答式有效。
- **输出命令轮询模式：**（通信方式为问答式时有效）
 - 写命令（请求中带有数据的命令），有三种输出模式：连续输出，禁止输出，逢变输出。
 - 连续输出：与读命令（请求中不带有数据的命令）输出方式相同。
 - 禁止输出：禁止输出写命令。
 - 逢变输出：输出数据有变化时，输出写命令，并在接收到正确响应后停止输出。
- **通信方式：**问答式、接收式可选，问答式指采用主站询问从站应答的方式通信，与 Modbus 主站通信方式类似；接收式指接收数据，不作应答。
- **断帧时间：**当接收完最后一个字节的时候开始计时，若超过这个时间，则接收一帧完毕，准备接收新的一帧。1~300ms，通信方式为接收式有效。**校验方式：**无校验、CRC 校验、和校验可选，通信方式是接收式时有效。
- **IO 状态字：**使能时，会使用一个 2 字节的整数来表示接收到正确帧的个数，通信方式为问答式有效。
- **内存映射起始地址（十六进制）：**在输入缓冲区的地址偏移，范围 0-0x593，通信方式是接收式时有效。
- **映射数据长度：**映射到输入缓冲区中的字节个数，范围：2-254，通信方式是接收式时有效。


5.3.2 节点配置视图界面

在“Modbus 主站”模式下，在设备视图界面，单击新建的节点，配置视图界面显示如下：

TS-180


通用串口/PROFINET 网关

User Manual

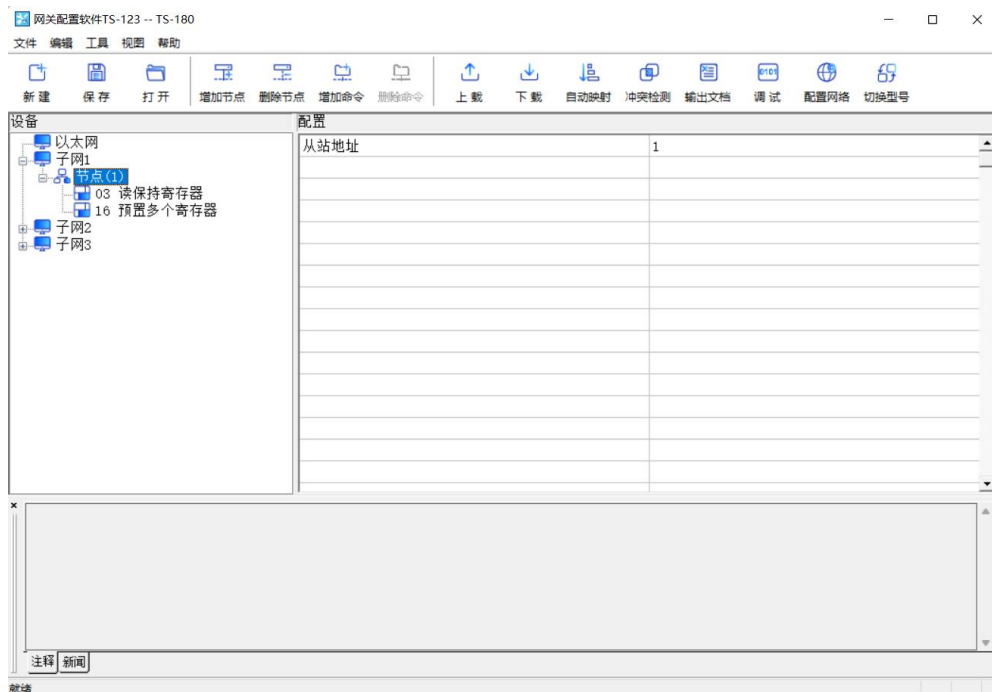


5.3.3 命令配置视图界面

- 在设备视图界面，协议类型选择 **Modbus 主站**时，单击新建的命令，配置视图界面显示如下：

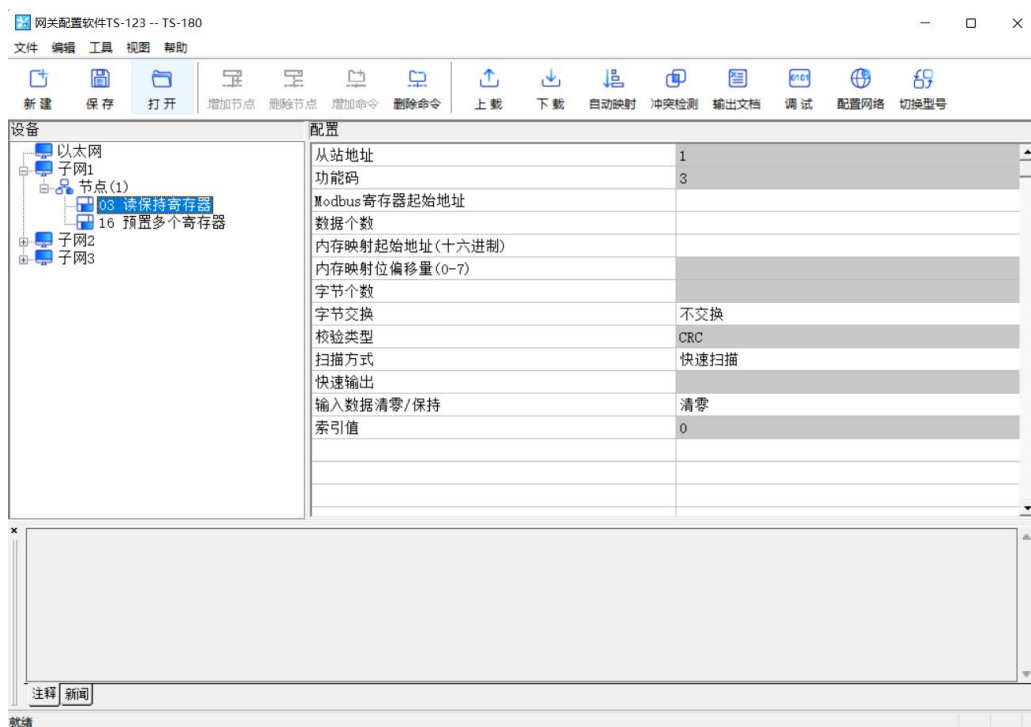

- **Modbus 寄存器起始地址：**Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈等起始地址，范围是 0 ~ 65535。
- **数据个数：**Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈的个数。
Modbus 功能码 3, 4, 16: 1~127;
Modbus 功能码 1, 2, 15: 1~2000。
- **内存映射起始地址（十六进制）：**在模块内存缓冲区中数据的起始地址。
数据在模块内存中映射的地址范围：
读命令{1、2、3、4}：0x0000~0x0593
写命令{5、6、15、16}：0x0000~0x0593
- **内存映射位偏移量（0~7）：**对于位操作指令有效，起始位在字节中的位置，范围是 0 ~ 7。
- **扫描方式：**有两种扫描方式，快速扫描和慢速扫描，适应用户对不同的命令的快速扫描或慢速扫描的要求。慢速扫描等于快速扫描除以扫描比率（在“子网”设置界面中设置）。
- **快速输出：**在逢变输出模式下，针对写命令，当快速输出“开启”时，写命令对应的缓冲区数据有变化时，立即输出写命令；当“关闭”时，写命令对应的缓冲区数据有变化时，按照配置的读写命令轮询输出写命令。
- **字节交换：**不交换、二字节交换、四字节寄存器交换、四字节大小端交换可选。
- **响应超时处理：**当 Modbus 主站发出读命令请求时，Modbus 从站响应超时或者从站没有响应时，PROFINET 输入端数据清零或保持最后一次采集的数据。

- 在设备视图界面，协议类型选择“通用模式”时，双击新建的命令（通信方式为问答式），配置视图界面显示如下：

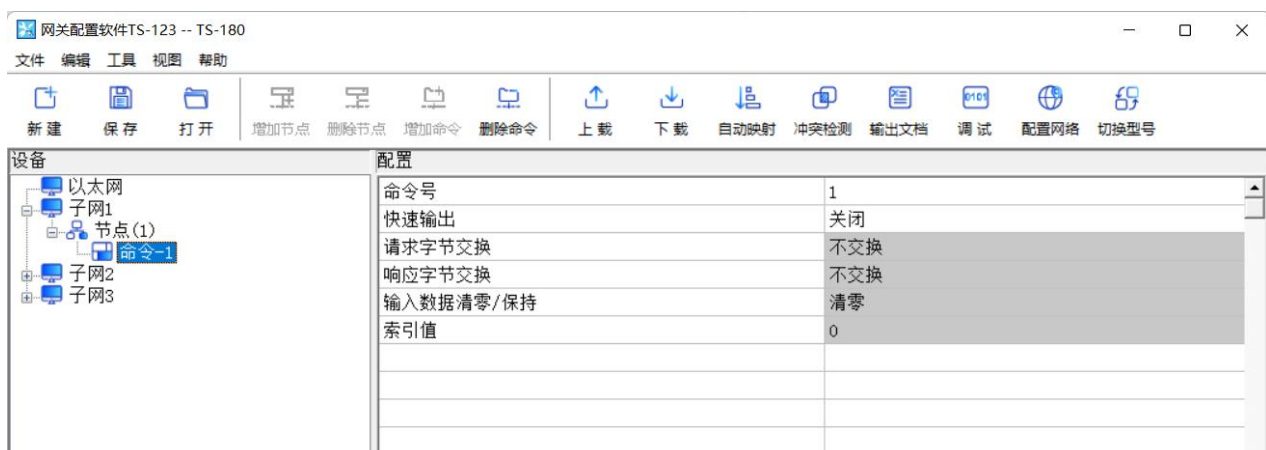

- **命令号：**命令号（1~255）。
- **快速输出：**在逢变输出命令输出模式下，对于写命令，具有优先的执行级别。

- **请求字节交换：**不交换、二字节交换、四字节寄存器交换、四字节大小端交换可选。
- **响应字节交换：**不交换、二字节交换、四字节寄存器交换、四字节大小端交换可选。
- **响应超时处理：**清零，保持可选。

节点-1 命令-1

请求

☒ 帧头

☐ 数据 起始地址 0000 H 字节数 0010 H
 位数 0016 H 位移量 0 H

☐ 常量

☐ 校验 CRC校验

☐ 帧尾 0d 0a

响应

☐ 帧头

☐ 数据 起始地址 0000 H 字节数 0010 H
 位数 0016 H 位移量 0 H

☐ 常量

☐ 校验 CRC校验

☐ 帧尾 0d 0a

提示

确定 取消

采用通用模式-问答式情况下，命令的配置方法请见 4.3.3 章节的描述。


5.3.4 注释视图

注释视图显示相应配置项的解释。如配置内存映射起始地址时，注释视图显示如下：

TS-180


通用串口/PROFINET 网关

User Manual

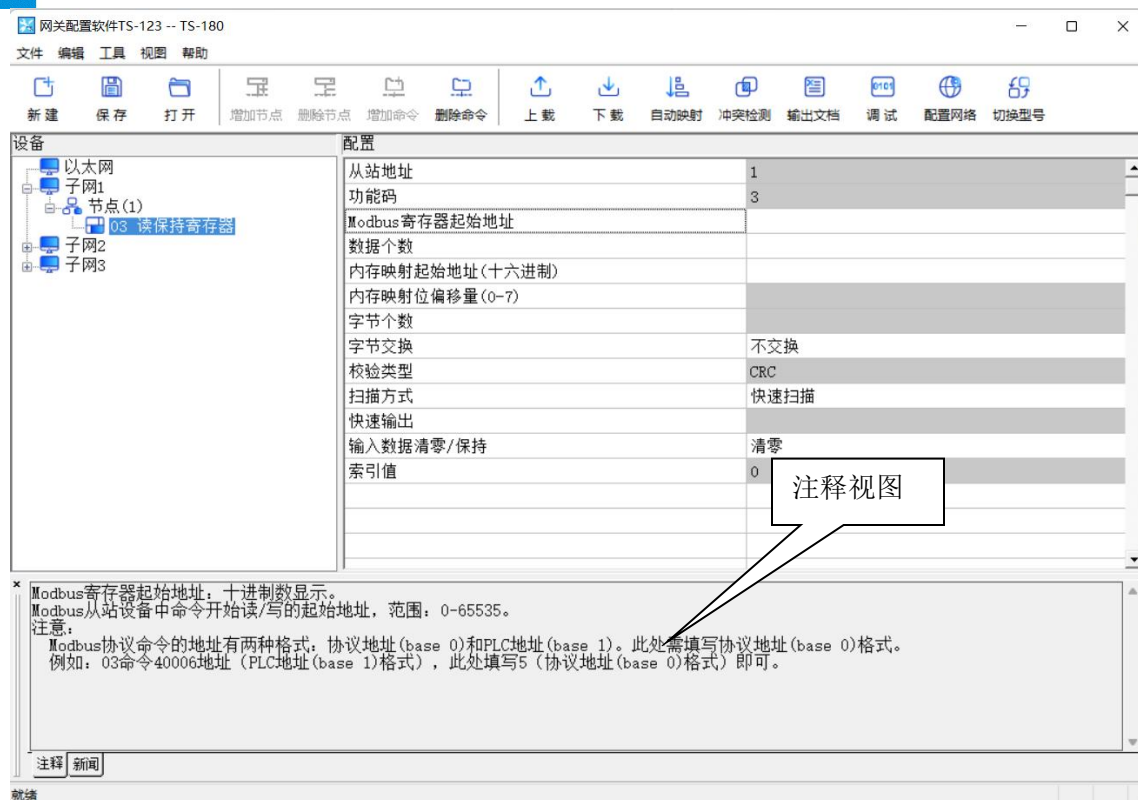


5.4 冲突检测

用于检测“内存映射数据”是否有冲突，若发现冲突的情况，可及时做调整。视图显示如下：

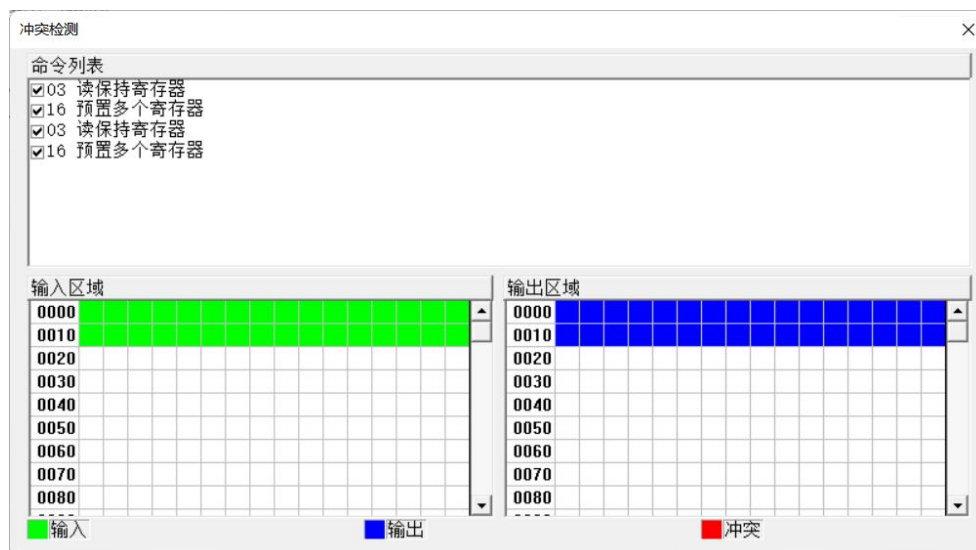

5.4.1 命令列表操作

在命令列表视图显示所有配置的命令，每条命令前的选中框，用于在内存映射区检查该条命令所占内存映射位置。单击某条命令，使选中框打勾，在内存映射区会显示相应命令所占空间位置，再次单击该命令，去掉选中框勾，命令不在映射区显示所占空间。该功能可用于命令间内存映射区的冲突检测。

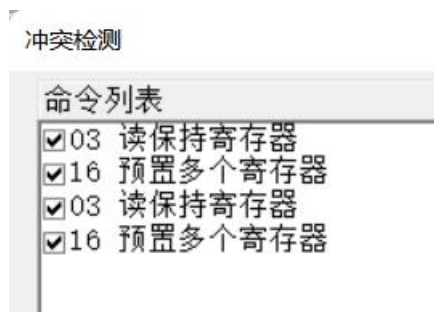

5.4.2 内存映射区操作

内存映射区分输入区域和输出区域。

输入映射地址从 0x0000 ~ 0x0593；


输出映射地址从 0x0000 ~ 0x0593。

每个方格代表一个字节地址。

绿色：读命令在输入映射区显示，无冲突时呈绿色；


蓝色：当地址映射区位于输出区，无冲突时呈蓝色。

红色：在输入区或输出区，不同命令占用同一字节地址，该字节区域呈红色。

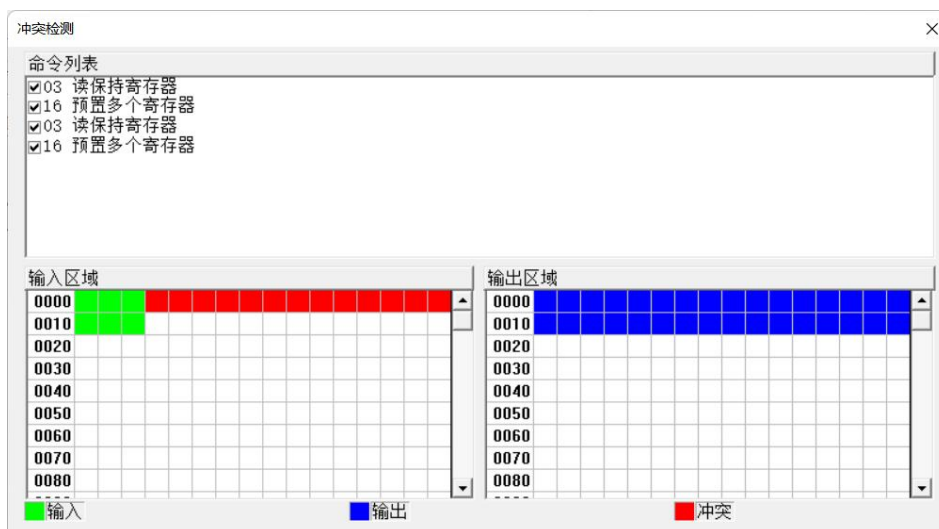


对于位操作指令，以上色格显示含义同样适用。

单击输入输出区域方格，该方格对应字节的各个位显示是否被占用，如下图所示：

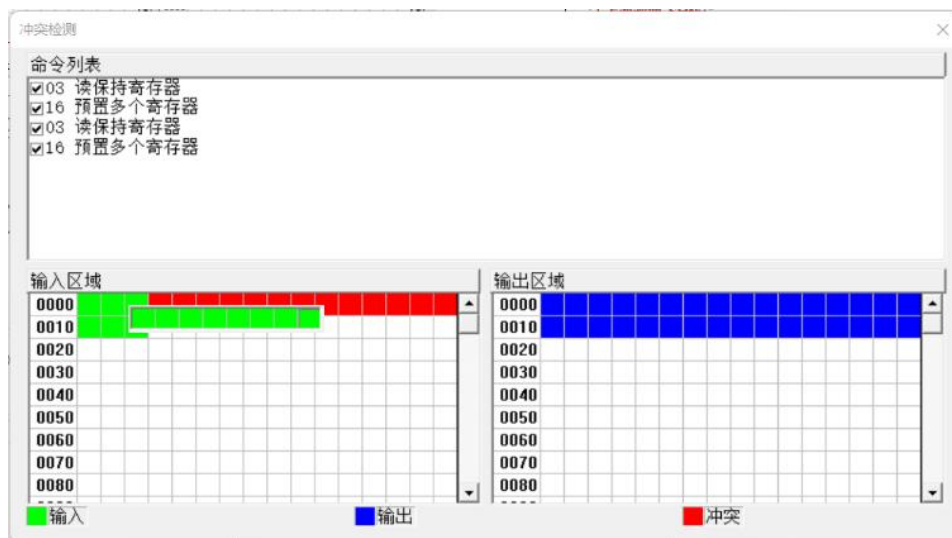

5.5 硬件通讯

硬件通讯菜单项如下：

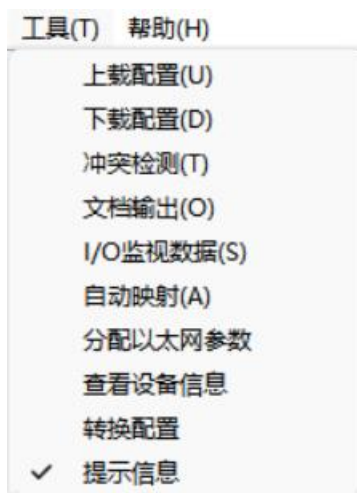

5.5.1 以太网配置

进行配置完成后，点击“工具栏”中的“下载”或者“下载”，会出现以下界面：



如果没有搜索到设备，请在此点击“刷新”。上图中，出现了 TS-180，先选中设备然后点击“登录”。


5.5.2 上载配置

选择上载配置，将网关配置信息从设备上载到软件中，显示界面如下：



5.5.3 下载配置

选择下载配置，将配置好的网关信息下载到网关设备，显示界面如下：

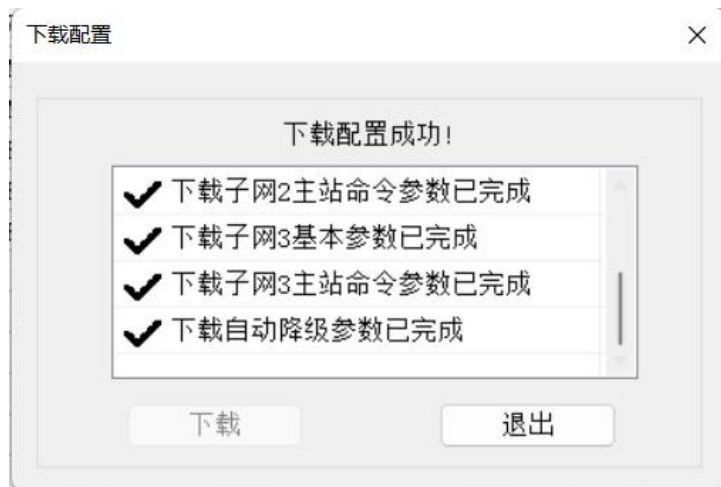

备注 1：在下载之前，请先确认所有的配置已经完成。

5.6 加载和保存配置

5.6.1 保存配置工程

选择“保存”，可以将配置好的工程以.chg 文档保存。



5.6.2 加载配置工程

选择“打开”，可以将以保存的.chg 文件打开。




5.7 EXCEL 文档输出

Excel 配置文档输出有助于用户查看相关配置。



选择文档输出 **文档输出**，将配置信息输出到 Excel 文档保存，选择合适的路径，如下所示：

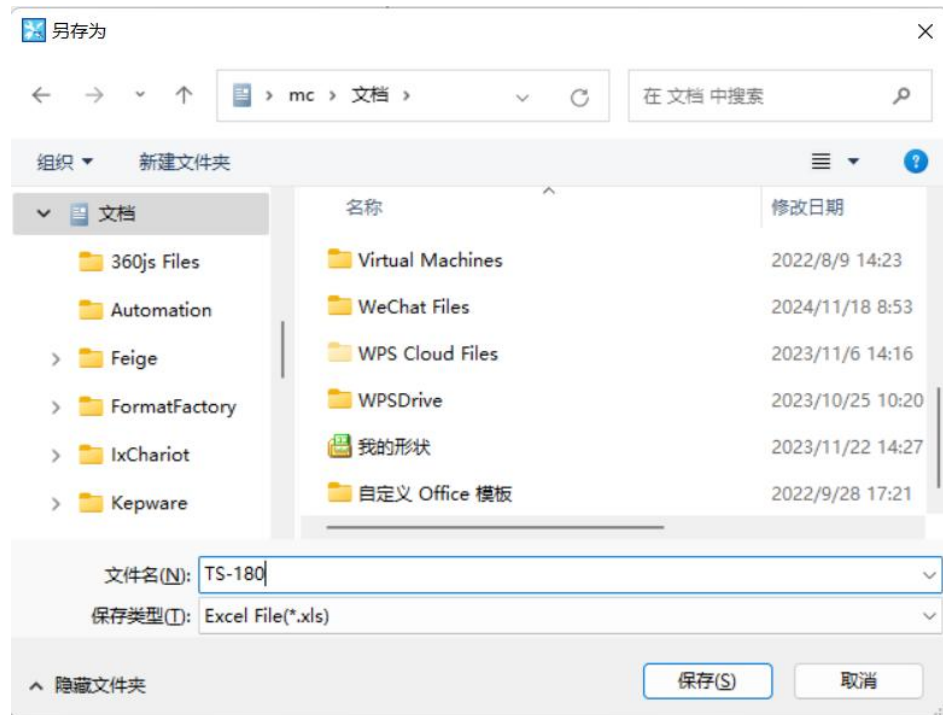

双击打开.xls 文件，分为“主站命令”，“通用命令”，“子网”三个部分。

主站命令：Modbus 命令列表


通用命令：通用模式命令列表


子网：子网参数，如下图所示：

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	通讯传输模式	响应等待时间	轮询延时时间	输出命令轮询模式	扫描比率	通信方式	断帧时间	校验方式	IO状态字	字节交换	内存映射起始地址（十六进制）
2	RTU	300	0	逢变输出	10				关闭		
3	RTU	300	0	逢变输出	10				关闭		
4	RTU	300	0	逢变输出	10				关闭		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											


5.8 更新固件

按住按钮上电，待 MS 和 NS 指示灯常亮后，打开帮助--固件更新，弹出“更新固件”界面，设置网关的 IP 地址，点击“连接”，提示“连接成功”界面，点击“打开 bin 文件”，选中要更新的 bin 文件，点击更新，弹出“下载成功”界面说明更新完成，如下图：

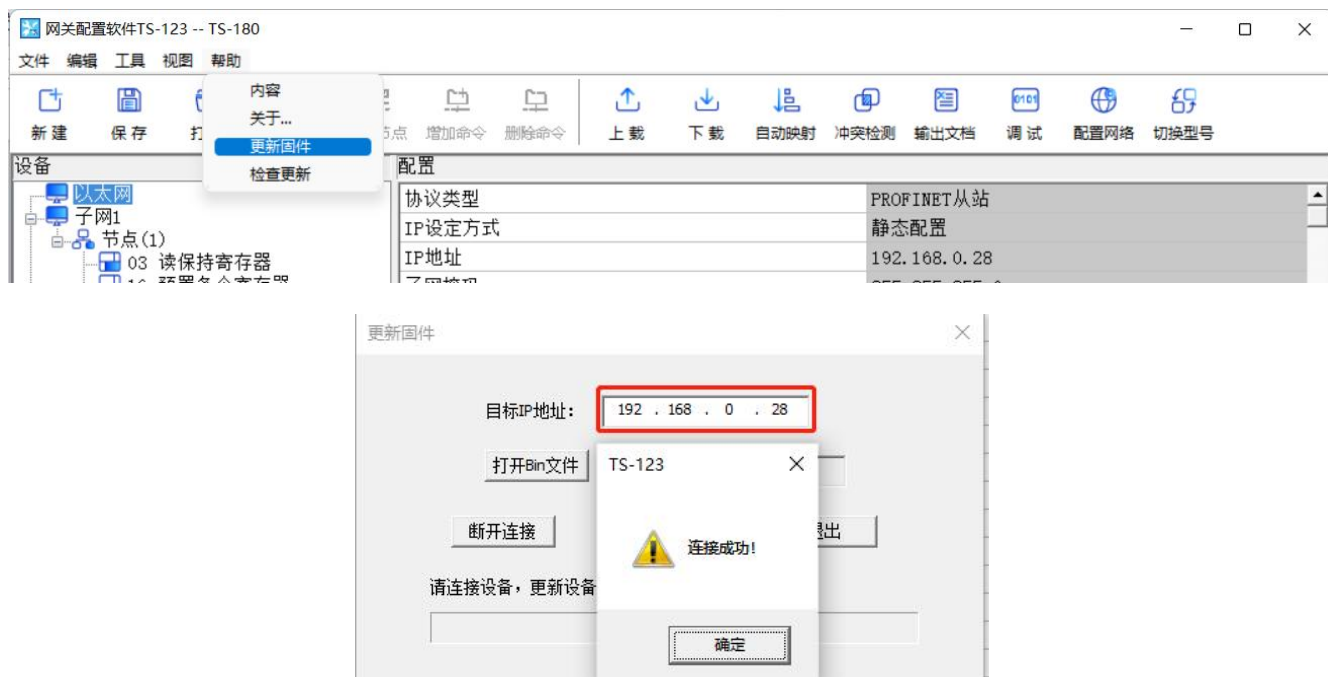

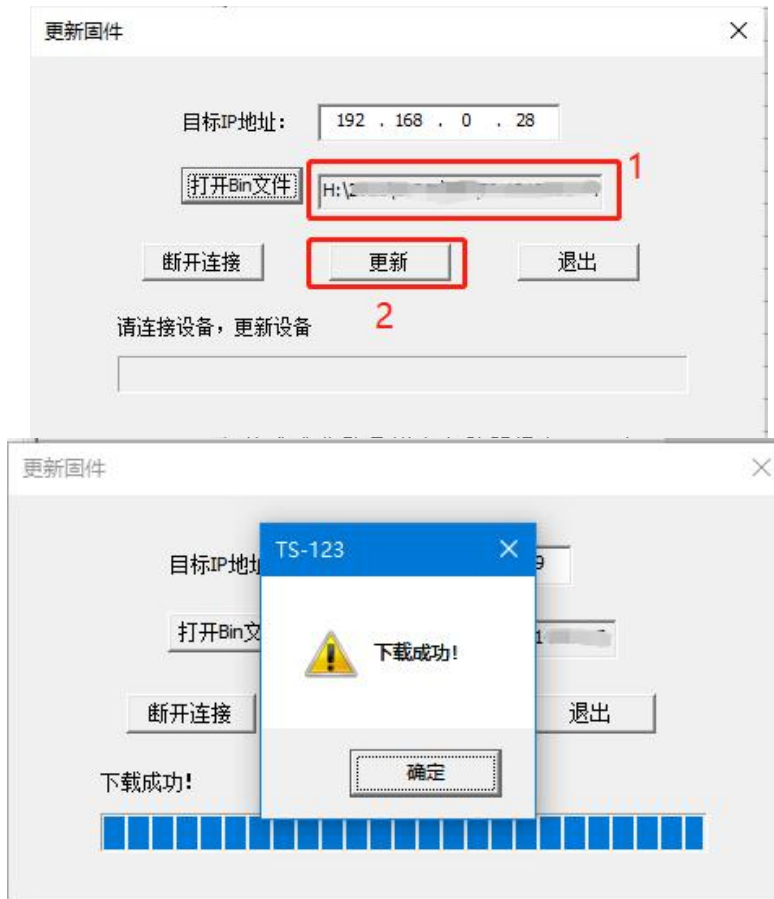

5.9 软件在线更新

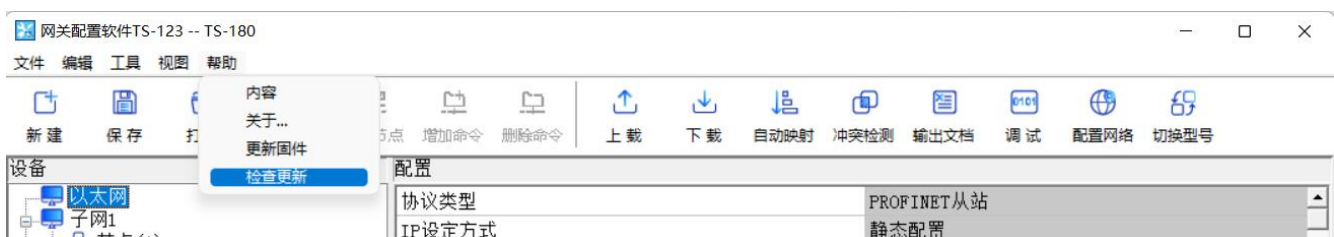

安装软件的电脑需要连接网络，才能进行在线更新。（当前软件版本是 3.2.4.0）

打开帮助--检查更新，点击“安装更新”，会自动先卸载当前的软件，再进行新软件的安装，步骤如下图所示：




软件卸载后，点击新版本软件，按照步骤更新。



六、安装

6.1 机械尺寸


尺寸：34mm（宽）×116mm（高）×105mm（深）[不包括导轨连接器]

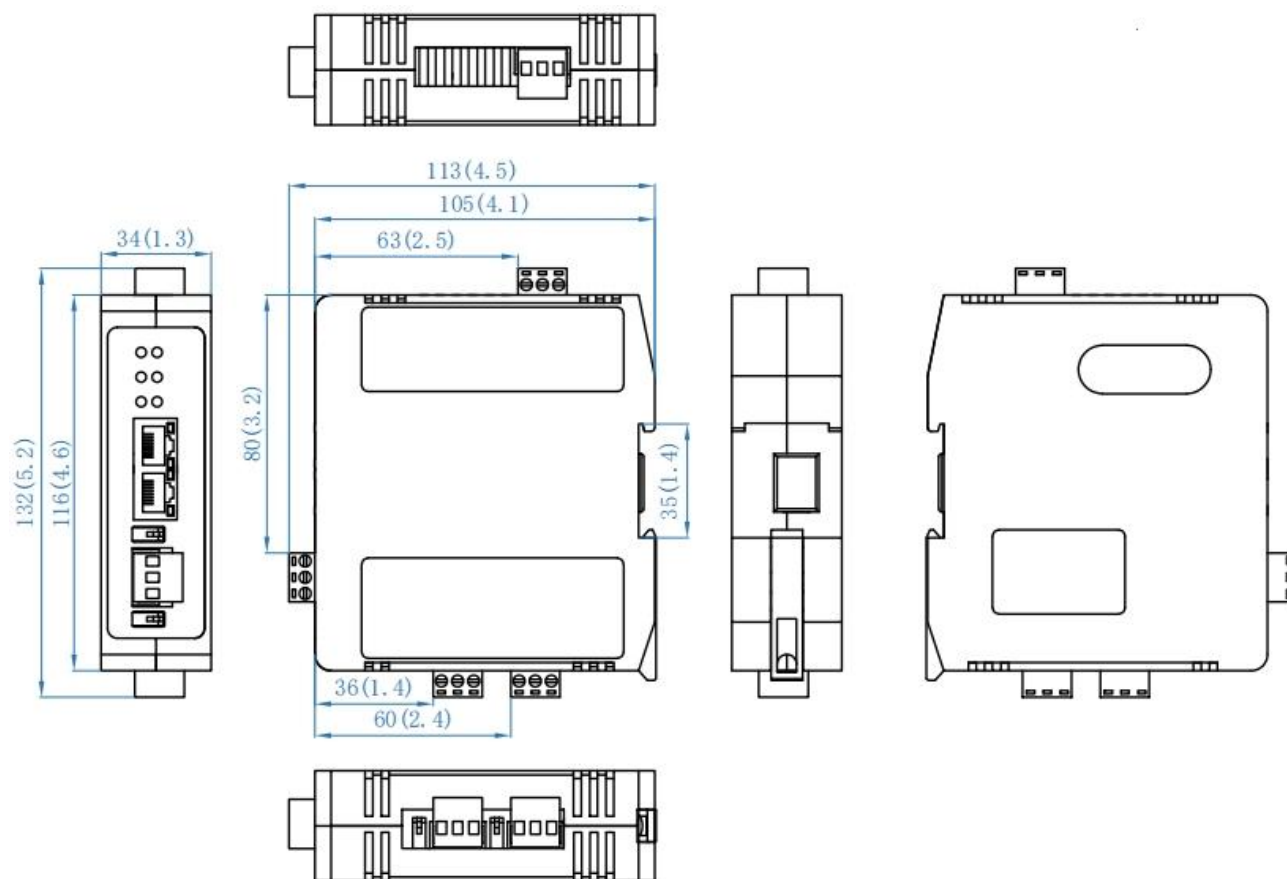


6.2 安装方法

35mm DIN 导轨安装

安装网关

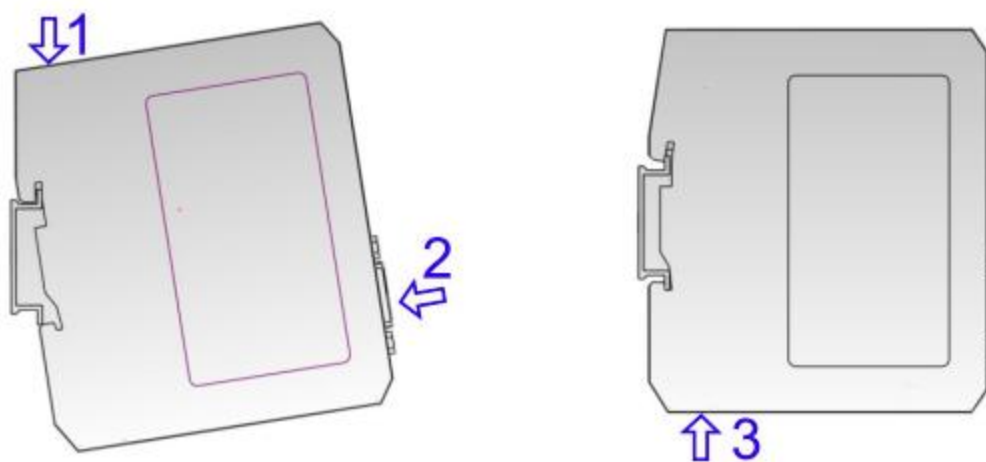

拆卸网关

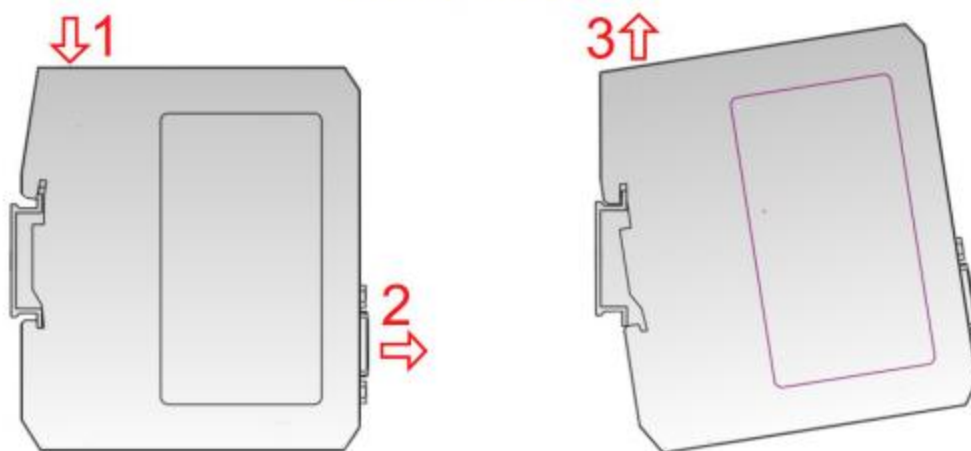

七、运行维护及注意事项

- ◇ 模块需防止重压，以防面板损坏。
- ◇ 模块需防止撞击，有可能会损坏内部器件。
- ◇ 供电电压控制在说明书的要求范围内，以防模块烧坏。
- ◇ 模块需防止进水，进水后将影响正常工作。
- ◇ 上电前请检查接线，有无错接或者短路。

八、修订记录

时间	修订版本	修改内容
2016-3-2	B	修改几处小 BUG：恢复出厂设置说明中注明 ON、OFF 等。
2018-8-2	C	删除“仅限于”
2020-9-23	A	增加 TS-180 V1.5 所具有的新特性及产品图片更改
2020-12-20	A	增加 TS-180 V2.0 所具有的新特性及产品图片更改
2021-11-20	A	增加 TS-180 V3.2 所具有的新特性及产品图片更改
2022-11-30	A	增加 TS-180 V4.0 所具有的新特性
2023-3-10	A	增加 TS-180 V4.2 所具有的新特性
2023-10-27	A	增加 TS-180 V5.0 所具有的新特性
2024-2-22	A	增加 TS-180 V5.2 所具有的新特性
2024-3-29	A	增加 TS-180 V5.3 所具有的新特性
2024-11-13	A	增加 TS-180 V6.0 所具有的新特性
2025-04-16	V6.1	增加 TS-180 V6.1 所具有的新特性

附录 1:如何在博途中建立 SR 网络

1.创建项目

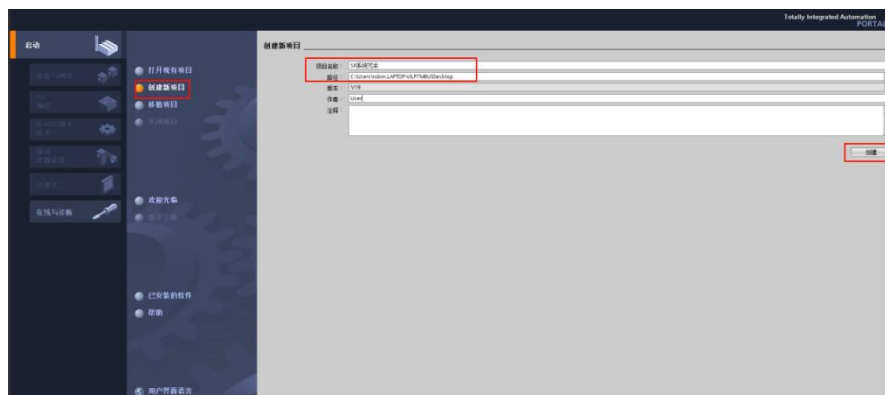


图 1 在博途中创建项目

2.添加设备

项目创建后，点击“设备与网络” > “组态设备” > “添加新设备”添加对应 PLC 型号。在选择菜单中选择 PLC 设备型号，以 S7-1500 为例，设定 CPU 的类型，选择对应的订货号，PLC > SIMATIC > S7-1500 > CPU > CPU 1513R-1 PN > 6ES7 513-1RM03-0AB0 版本 V3.1 如图 2 所示；点击右下角“添加”。



图 2 添加 CPU 型号

3.安全与防护

在创建项目完成后，会显示 PLC 安全设置。取消选择“保护 TIA portal 项目和 PLC 中的 PLC 组态数据安全”，取消激活 PLC 数据保密；“PG/PC 和 HMI 的通信模式”保持默认；“PLC 访问保护”中将“访问等级（无需密码）”设置为“完全访问权限（无任何保护）”。



图 3 修改 PLC 安全设置

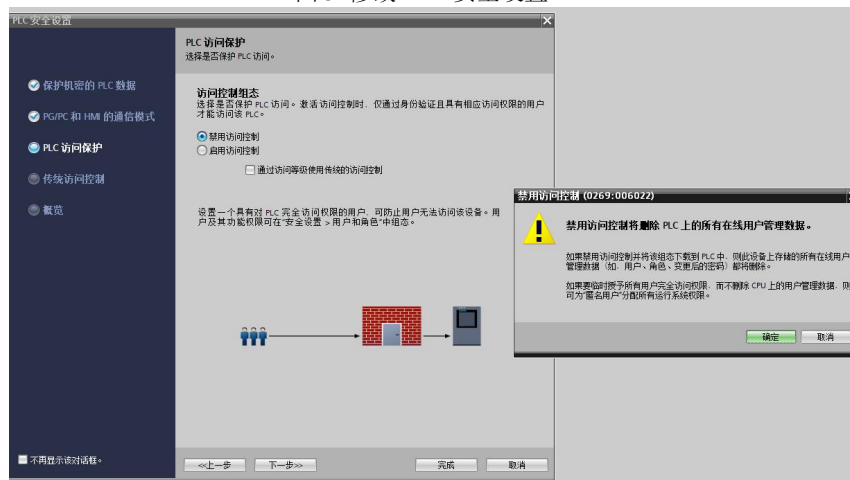


图 4 禁用访问控制



图 5 修改 PLC 安全概览

4.CPU IP 设置

点击完成后，点击 PLC 后选择右下角的“属性”，并更改“PROFINET 接口[X1]”/“以太网地址”/“Internet 协议版本 4 (IPv4)” / “IP 地址”，更改 CPU 的 IP 地址。系统冗余有两个 PLC 控制器，需要将两个 PLC_1 和 PLC_2 进行 IP 修改。

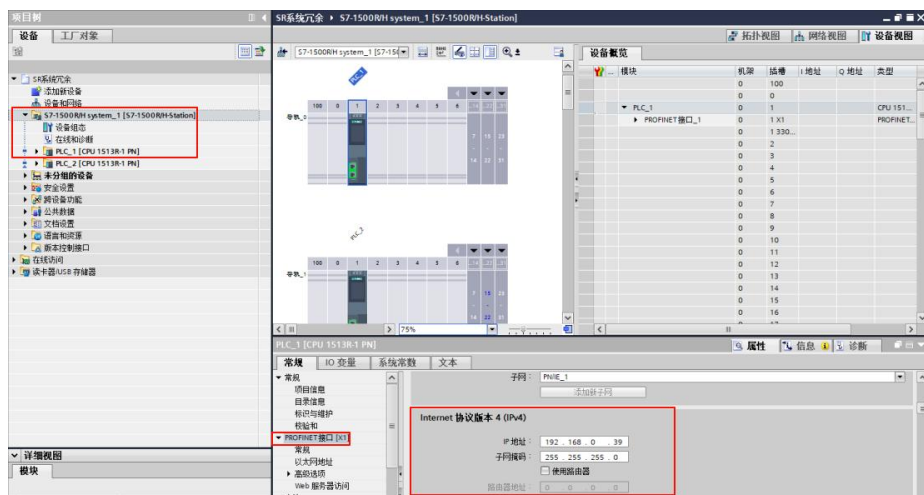


图 6 修改 PLC_1 IP 地址

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

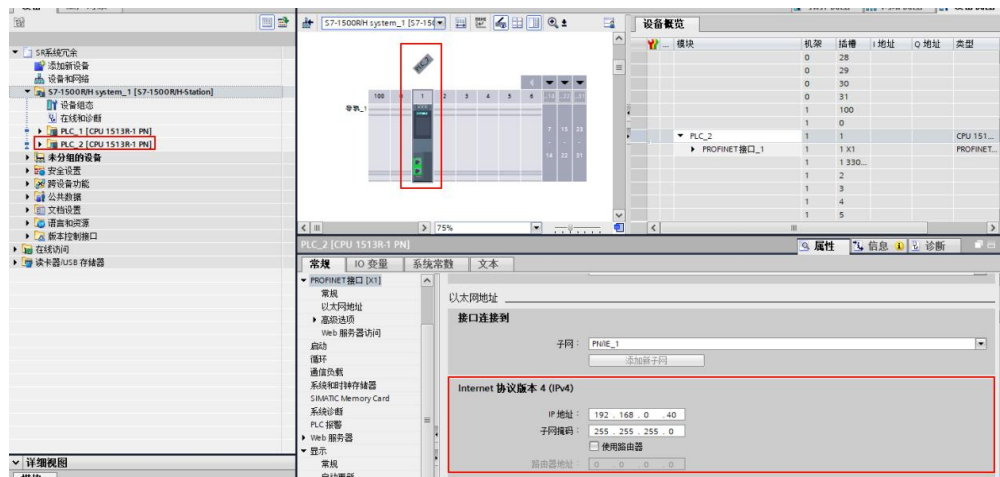


图 7 修改 PLC_2 IP 地址

两个 PLC 之间需要添加“切换通信系统 IP 地址”，此处 IP 需和两个 PLC 需保持同一网段，且和总线无冲突。



图 8 切换通信系统 IP 地址

同时确保“防护与安全”/“保护 PLC 组态数据”中“保护机密的 PLC 组态数据”已取消勾选。

“访问级别”设置为“完全访问权限（无任何保护）”。

5. 安装 GSD

在上方的任务栏中选择“选项”/“管理通用站描述文件（GSD）”。如图 9 安装 GSD 文件 所示。在弹出的窗口中点击

浏览文件夹找到 TS-180 的 GSD 文件“GSDMLTS-180_V61-20250303”，点击“确定”便可将 GSD 文件添加到窗口中（注意 GSD 文件中不能包含中文，否则安装失败）



图 9 添加 GSD 文件

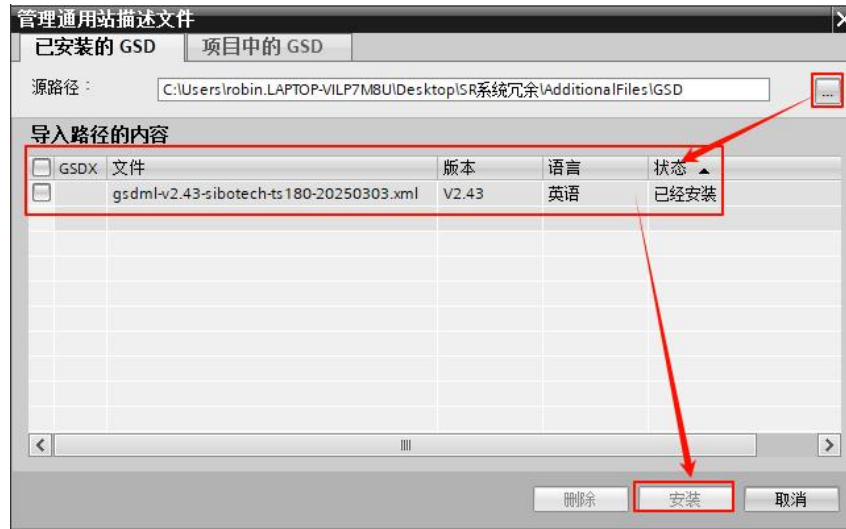


图 10 添加 GSD 文件

选择右上角添加下载解压后的 GSD 文件所在的文件夹，并选择安装。等待目录更新。

6. 添加 TS-180 到组态网络

先点击右上角的“网络视图”，然后点击右边任务栏中的“硬件目录” / “其他现场设备” / “PROFINET IO” / “Gateway” / “SiboTech Gateway” / 选择对应设备型号以及版本。将对应型号拖入“网络视图”中。

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual


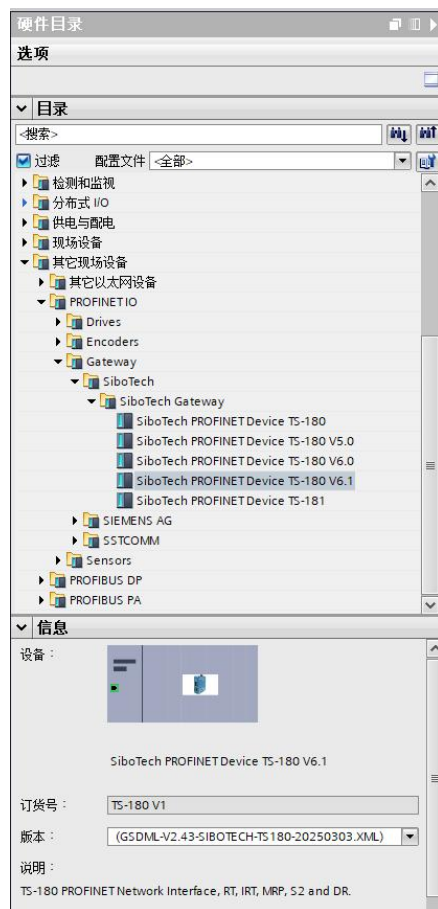


图 11 添加 TS-180 组态

在网络视图中右击新添加的 TS-180，选择“分配给新的 DP 主站 IO 控制器”，在弹出窗口中勾选两个冗余 PLC。

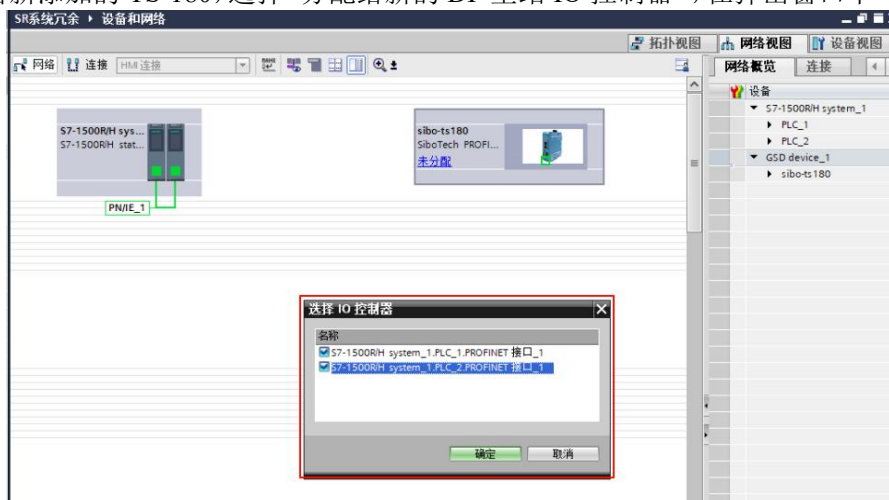

显示如下：在 TS-180 中蓝色显示为“多重分配”。

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

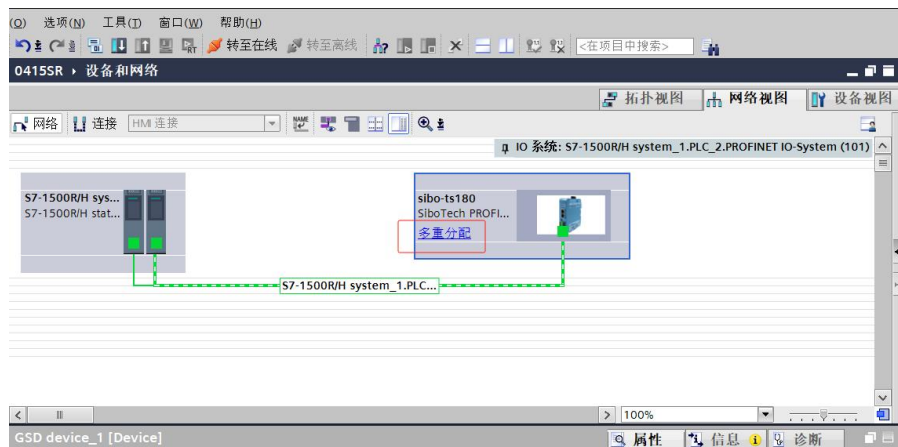


图 12 添加组态

7.配置 TS-180

7.1 TS-180 组态 IP 地址

点击“网络视图”中的“sibotech TS-180”的属性，更改“PROFINET 接口[X1]”/“以太网地址”/“Internet 协议版本 4 (IPv4)”/“IP 地址”，和网关在 TS-123 中设置一致（图 13）。



图 13 修改 TS-180 IP 地址

7.2 TS-180 名称

以及“PROFINET”/取消勾选“自动生成 PROFINET 设备名称”/“PROFINET 设备名称”和网关在 TS-123 中设置一致(图 14)。

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

PROFINET

☐ 自动生成 PROFINET 设备名称

PROFINET 设备名称: dut28

转换的名称: dut28

设备编号: 1

图 14 修改 TS-180 名称

7.3 TS-180 介质冗余

SR 系统冗余需要将 PLC 设置为“管理员(MRP Manager)”，其余设备设置为“客户端(MRP Client)”。点击“域设置”，对域进行管理。

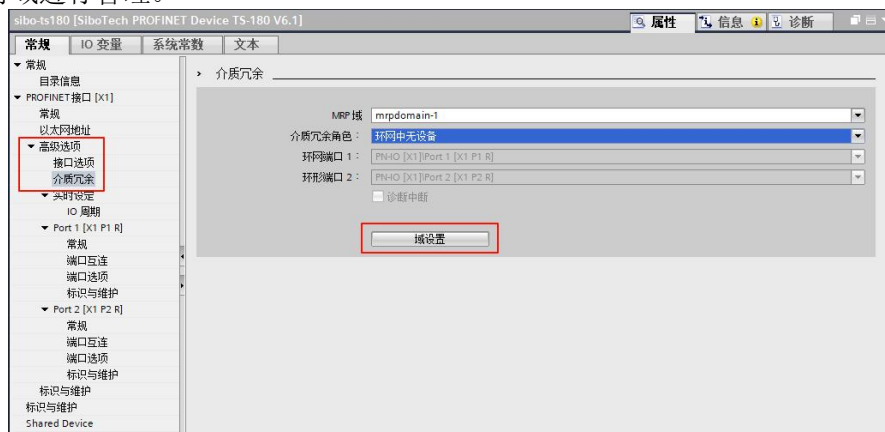


图 15 域设置

点击“域管理” > “mrpdomain-1” > “设备”中将 PLC 设为管理员、从站设备 TS-180 设置为管理员。
注：PLC 必须为唯一的管理员

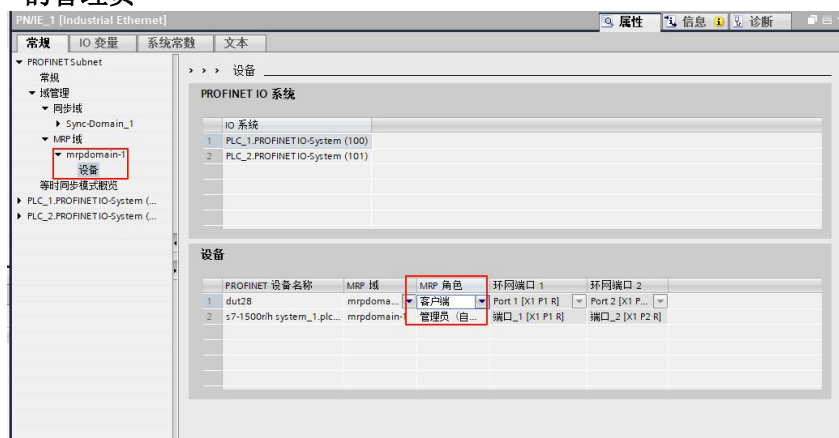


图 16 域管理

7.4 TS-180 看门狗时间

系统冗余最低看门狗时间为 **222ms**。此处“实时设定” > “IO 周期”,将“接受的更新周期（无 IO 周期）”设定为 111。

注：看门狗时间=更新时间 X 更新周期；SR 冗余中看门狗时间需要大于 224ms



图 17 看门狗时间

7.5 TS-180 数据块

先点击“网络视图”中的 TS-180，然后点击“设备视图”，右侧的“硬件目录”中“模块”有“Input modules”、“Input/Output modules”、“Output modules”。根据 Modbus 端传输的数据大小选择对应长度的数据块。将相应的数据块拖入至“设备概览”下方的槽位中。

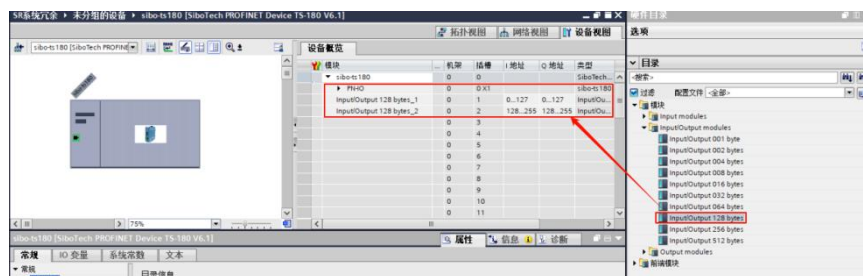


图 18 添加 TS-180 数据块

8. 编译下载

配置好的组态，点击上方状态栏中的编译按钮（下图红框左侧）。等待底下的编译提示框中显示编译正常。最后点击“下载到设备”（下图红框右侧），最后将 PLC 转至在线。




图 19 下载程序

TS-180

通用串口/PROFINET 网关

User Manual

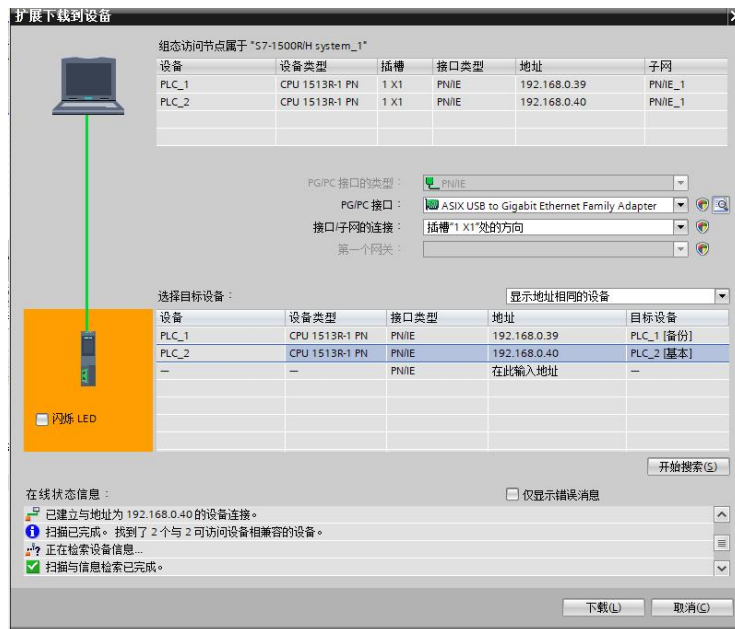


图 20 搜索 PLC

附录 2: Modbus 协议

Modbus-RTU 协议:

说明: 与本产品通讯的设备必须带有 Modbus 接口, 同时设备 Modbus 协议必须符合下面的规定, 本公司提供用户定制服务。

1. 协议概述

物理层: 传输方式: RS485

通讯地址: 0-247

通讯波特率: 可设定

通讯介质: 屏蔽双绞线

传输方式: 主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接(半双工), 这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先, 主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机), 然后, 在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间, 而不允许独立的设备之间的数据交换, 这就不会在使它们初始化时占据通讯线路, 而只响应到达本机的查询信号。

一个数据帧格式:

1 位起始位, 8 位数据, 1 位停止位。

一个数据包格式

地址	功能码	数据	校验码
8-Bits	8-Bits	N x 8-Bits	16-Bits

协议详细定义了校验码、数据序列等, 这些都是特定数据交换的必要内容。

当数据帧到达终端设备时, 它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备, 该设备去掉

数据帧的“信封”(数据头), 读取数据, 如果没有错误, 就执行数据所请求的任务, 然后, 它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中, 把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容: 终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应。

地址(Address)域

地址域在帧的开始部分, 由 8 位(0~255)组成, 这些位标明了用户指定的终端设备的地址, 该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的, 仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应, 响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1-1 列出了所有的功能码、它们的意义及它们的初始功能。

表 1-1 功能码

代码	意义	行为
03	读数据	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
06	预置单寄存器	放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中
16	预置多寄存器	放置特定的二进制值到一系列多寄存器中

数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

错误校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方法。

[注] 发送序列总是相同的 – 地址、功能码、数据和与方向相关的出错校验。

错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由发送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧中的 8 位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。

在生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，知道执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字节与寄存器中的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。

把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）。

如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

最终 CRC 寄存器得值就是 CRC 的值。

2. 应用层功能详解

第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他

们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如图 2-1 所示的格式，（数字为 16 进制）。

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	校验码低字节	校验码高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

图 2-1 协议例述

读数据（功能码 03）

查询

图 2-2 的例子是从 03 号从机读 3 个采集到的基本数据 U1,U2,U3, U1 的地址为 0001H, U2 的地址为 0002H, U3 的地址为 0003H,

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	校验码低字节	校验码高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

图 2-2 读 Uca 和 Ia 的查询数据帧

响应

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和 CRC 错误校验。

图 2-3 的例子是读取 U1,U2,U3 的响应。

地址	功能码	变量的总字节数	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	校验码低字节	校验码高字节
03H	03H	06H	01H	7CH	01H	7DH	01H	7CH	F9H	9BH

图 2-3 读 U1,U2,U3 的响应数据帧

2. 2 预置多寄存器（功能码 10）

查询

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，设备可从任何地址开始设置最多 16 个变量的值。控制器是以动态扫描方式工作的，任何时刻都可以改变寄存器内容。

图 2-4 是修改 3 号从站设备的负载监控 1 和负载监控 2 的动作及延时时间的设定值，其中负载监控 1 的动作设定值地址为 2AH, 延时时间的设定值为 2BH, 负载监控 2 的动作设定值地址为 2CH, 延时时间的设定值为 2DH。

地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	变量的总字节数	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	校验码低字节	校验码高字节
03H	10H	00H	2AH	00H	04H	08H	07H	D0H	00H	0AH	07H	0D0H	00H	0AH	25H	7CH

图 2-4 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值响应

地址	功能码	变量起始 地址高字节	变量起始 地址低字节	变量的个 数高字节	变量的个 数低字节	校验码 低字节	校验码 高字节
03	10H	00H	2AH	00H	04H	EBH	8DH

图示 2-5 修改负载监控 1 和负载监控 2 的动作值及延时时间的设定值的响应

2.3 预置单寄存器（功能码 06）

查询

功能码 06 允许用户改变单个寄存器的内容，DAE 系统内部的任何单寄存器都可以使用此命令来改变其值。既然仪器是以动态扫描方式工作的，任何时刻都可以改变单寄存器内容。

下面的例子是请求 03 号从机修改过载动作设定值 Ir1，Ir1 地址是 002EH。

地址	功能码	变量起始 地址高字节	变量起始 地址低字节	变量值 高字节	变量值低 字节	校验码 低字节	校验码 高字节
03H	06H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

图示 2-6 修改过载动作设定值 Ir1

响应

对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后将接收到的数据传送回去。

地址	功能码	变量起始 地址高字节	变量起始 地址低字节	变量值高 字节	变量值低 字节	校验码 低字节	校验码 高字节
03H	06H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

图示 2-7 图示 2-6 修改过载动作设定值 Ir1